OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W KRACZEWIE - ANDRESPOL

REAKTOR BIOLOGICZNY- ROTOCOMP
ZBROJENIE FUNDAMENTU I ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

SKALA 1

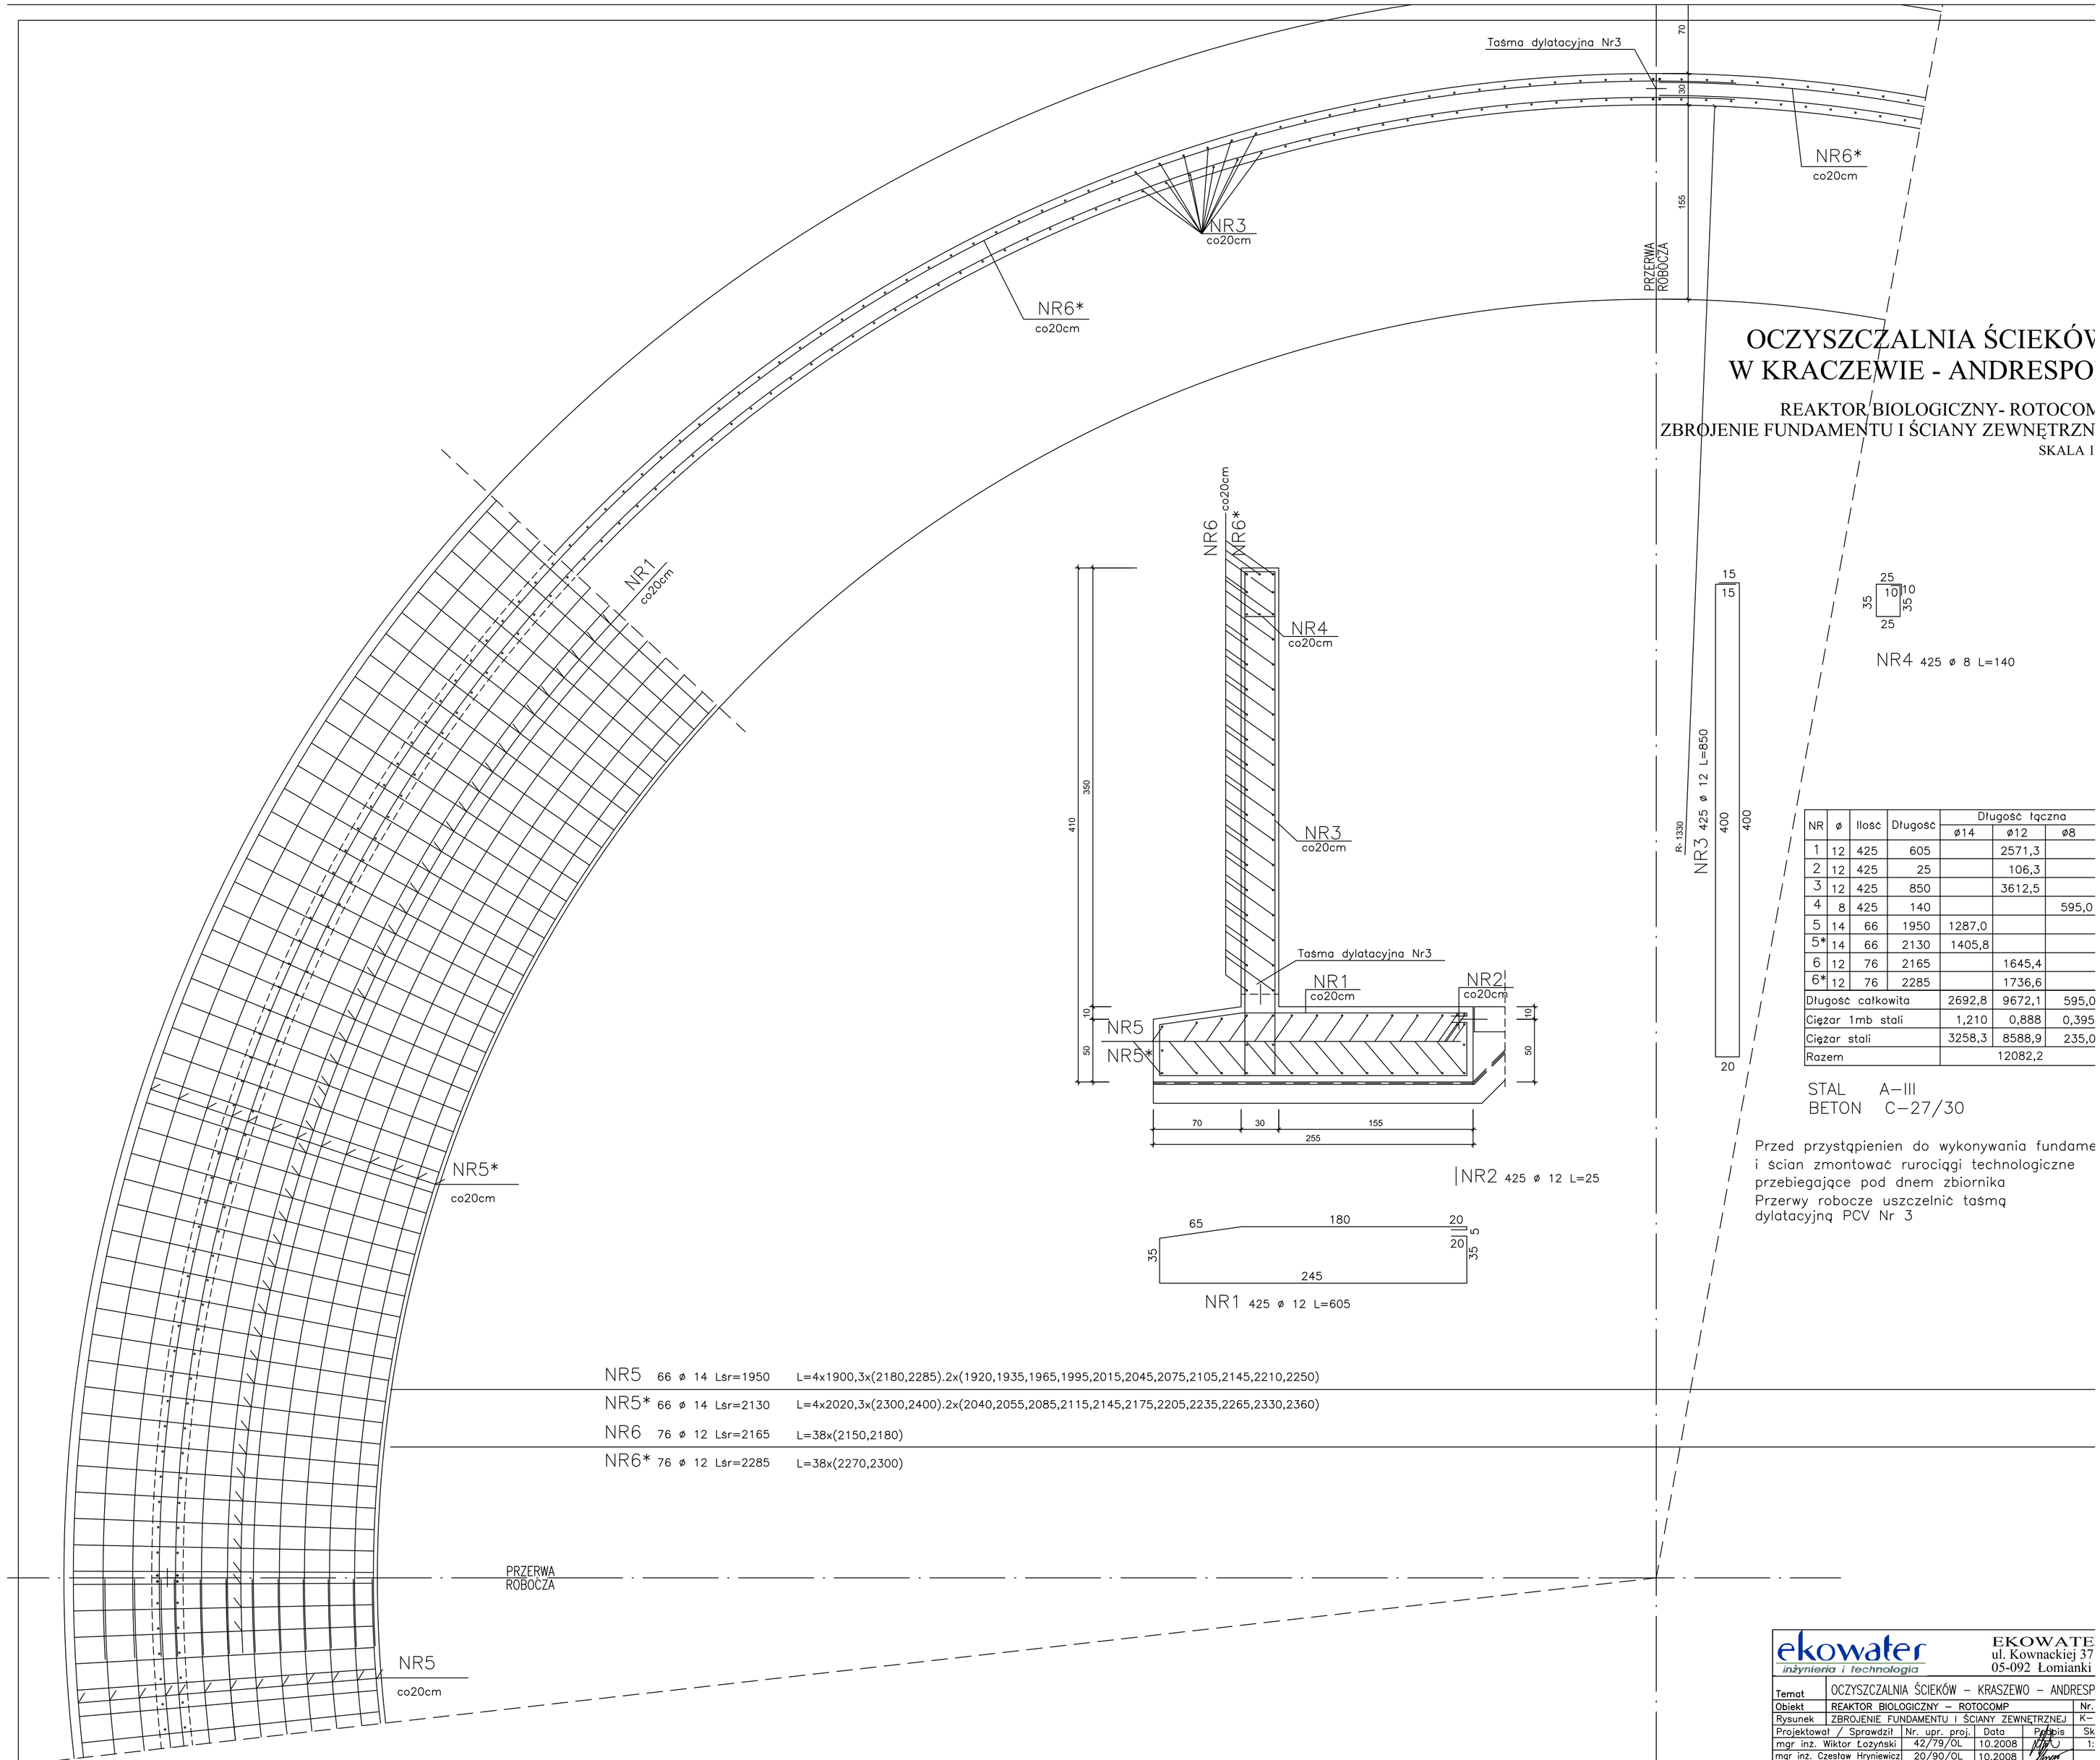

NR4 425 ø 8 L=140

NR	ø	Ilość	Długość	Długość łączna ø14	ø12	ø8
1	12	425	605		2571,3	
2	12	425	25		106,3	
3	12	425	850		3612,5	
4	8	425	140			595,0
5	14	66	1950	1287,0		
5*	14	66	2130	1405,8		
6	12	76	2165		1645,4	
6*	12	76	2285		1736,6	
Długość całkowita				2692,8	9672,1	595,0
Ciężar 1mb stali				1,210	0,888	0,395
Ciężar stali				3258,3	8588,9	235,0
Razem					12082,2	

STAL A–III
BETON C–27/30

Przed przystąpienien do wykonywania fundame
i ścian zmontować rurociągi technologiczne
przebiegające pod dnem zbiornika
Przerwy robocze uszczelnić taśmą
dylatacyjną PCV Nr 3

NR2 425 ø 12 L=25

NR1 425 ø 12 L=605

NR5 66 ø 14 Lsr=1950 L=4x1900,3x(2180,2285).2x(1920,1935,1965,1995,2015,2045,2075,2105,2145,2210,2250)

NR5* 66 ø 14 Lsr=2130 L=4x2020,3x(2300,2400).2x(2040,2055,2085,2115,2145,2175,2205,2235,2265,2330,2360)

NR6 76 ø 12 Lsr=2165 L=38x(2150,2180)

NR6* 76 ø 12 Lsr=2285 L=38x(2270,2300)

ekowater inżynieria i technologia
EKOWATE
ul. Kownackiej 37
05-092 Łomianki

Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – KRASZEWO – ANDRESP			
Obiekt	REAKTOR BIOLOGICZNY – ROTOCOMP			Nr.
Rysunek	ZBROJENIE FUNDAMENTU I ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ			K–
Projektował / Sprawdził	Nr. upr. proj.	Data	Podpis	Sk
mgr inż. Wiktor Łozyński	42/79/OL	10.2008		1:
mgr inż. Czesław Hryniewicz	20/90/OL	10.2008		