# OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KRACZEWIE - ANDRESPOL

## REAKTOR BIOLOGICZNY- ROTOCOMP

## ZBROJENIE OSADNIKA WTÓRNEGO

SKALA 1:25

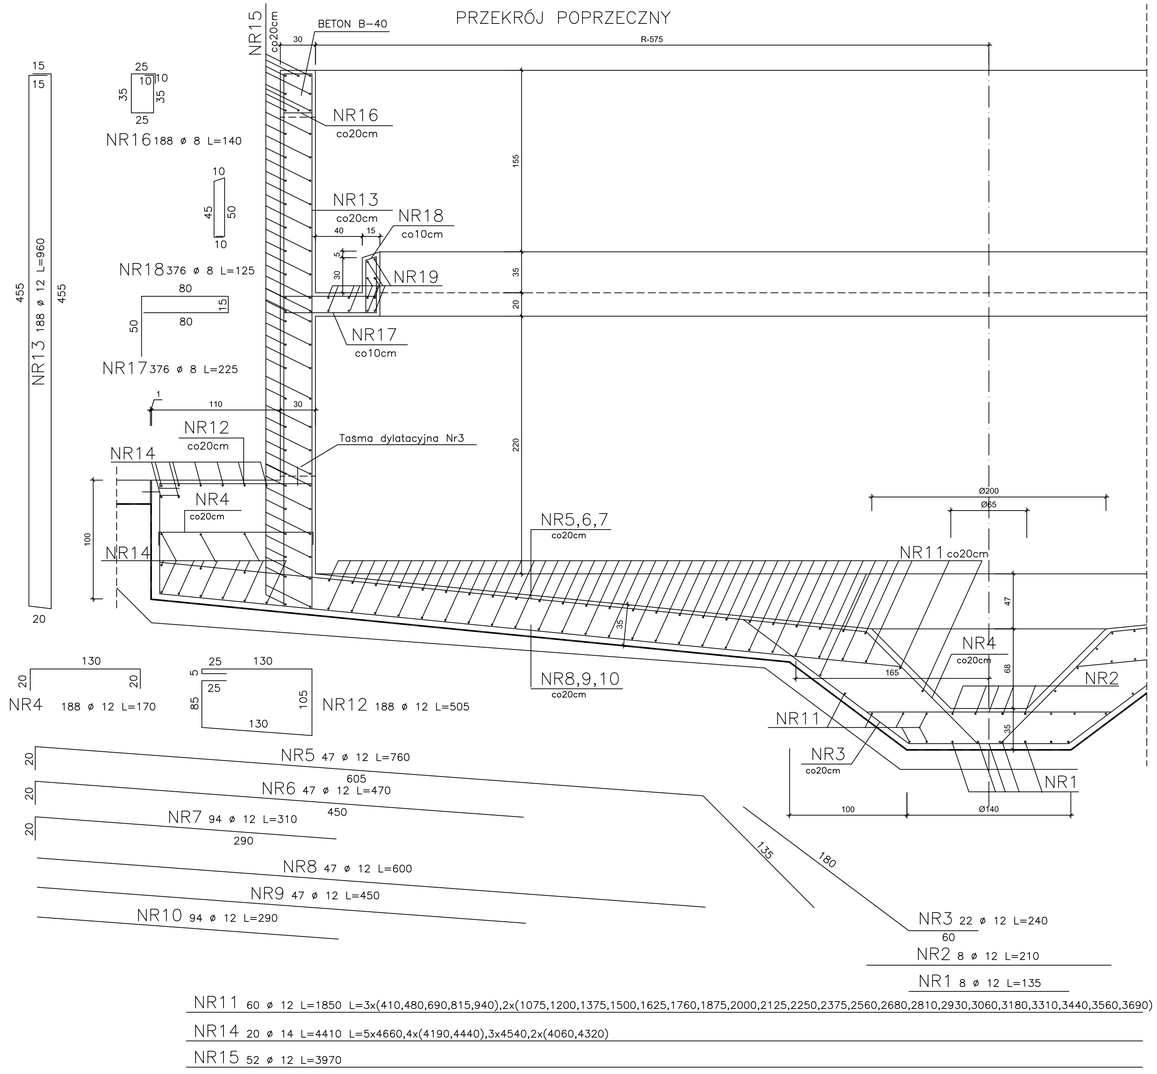


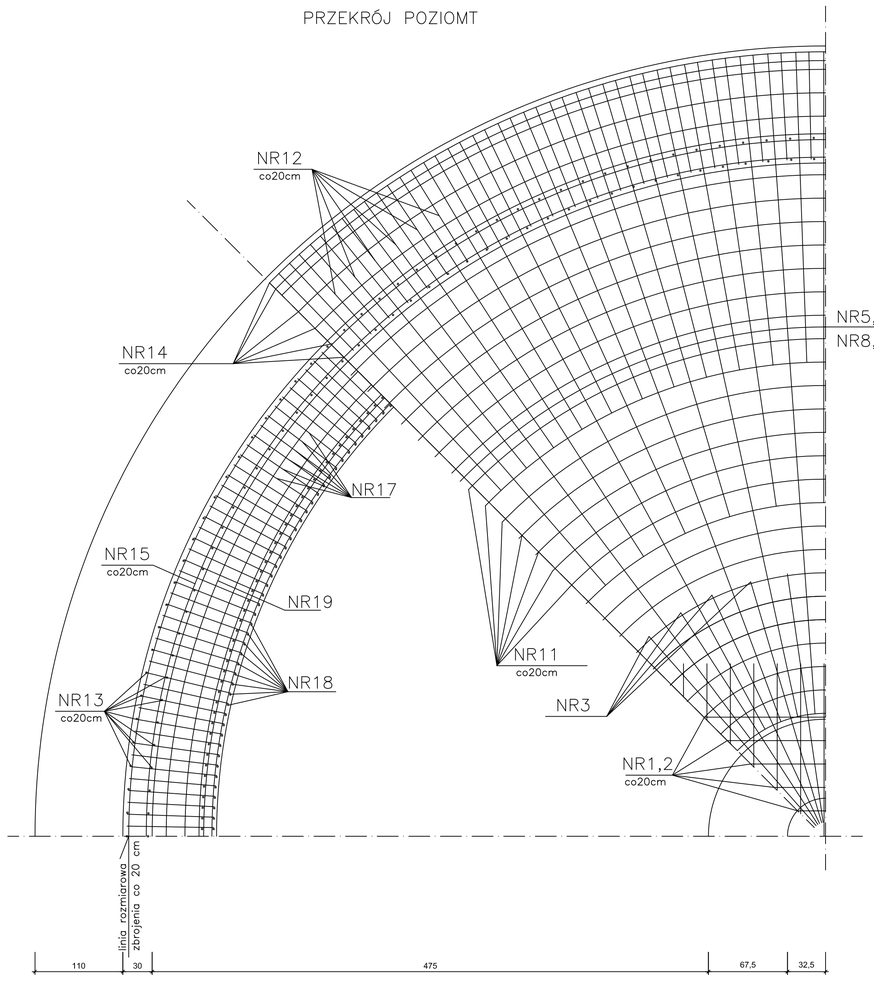


| NR | ø | Ilość | Długość | Długość łączna | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ø14 | ø12 | ø8 |
| 1 | 12 | 8 | 135 | | 10,8 | |
| 2 | 12 | 8 | 210 | | 16,8 | |
| 3 | 12 | 22 | 240 | | 52,8 | |
| 4 | 12 | 188 | 170 | | 319,6 | |
| 5 | 12 | 47 | 760 | | 357,2 | |
| 6 | 12 | 47 | 470 | | 220,9 | |
| 7 | 12 | 94 | 310 | | 291,4 | |
| 8 | 12 | 47 | 600 | | 282,0 | |
| 9 | 12 | 47 | 450 | | 211,5 | |
| 10 | 12 | 94 | 290 | | 272,6 | |
| 11 | 12 | 60 | 1850 | | 1110,0 | |
| 12 | 12 | 188 | 505 | | 949,4 | |
| 13 | 12 | 188 | 960 | | 1804,8 | |
| 14 | 14 | 20 | 4410 | 882,0 | | |
| 15 | 12 | 52 | 3970 | | 2064,4 | |
| 16 | 8 | 188 | 140 | | | 263,2 |
| 17 | 8 | 376 | 225 | | | 846,0 |
| 18 | 8 | 376 | 125 | | | 470,0 |
| 19 | 8 | 12 | 3570 | | | 428,4 |
| Długość całkowita | | | | 882.0 | 7964,2 | 2007,6 |
| Ciężar 1mb stali | | | | 1,210 | 0,888 | 0,395 |
| Ciężar stali | | | | 1067,3 | 7072,2 | 793,0 |
| Razem | | | | 8932,5 | | |

STAL A-III

BETON C-27/30

Przed przystąpienien do wykonywania płyty dennej i ścian zmontować rurociągi technologiczne przebiegające pod dnem zbiornika

Przerwy robocze uszczelnić taśmą dylatacyjną PCV Nr 3


ekowater inżynieria i technologia

EKOWATER
ul. Kownackiej 37
05-092 Łomianki


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temat | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – KRASZEWO – ANDRESPOL | | | | |
| Obiekt | REAKTOR BIOLOGICZNY – ROTOCOMP | | | | Nr. rys. |
| Rysunek | ZBROJENIE OSADNIKA WTÓRNEGO | | | | K-16 |
| Projektował / Sprawdził | | Nr. upr. proj. | Data | Podpis | Skala |
| mgr inż. Wiktor Łożyński | | 42/79/OL | 10.2008 | | 1:25 |
| mgr inż. Czesław Hryniewicz | | 20/90/OL | 10.2008 | | |