


Pomieszczenie odwadniania osadu
Rzut przyziemia

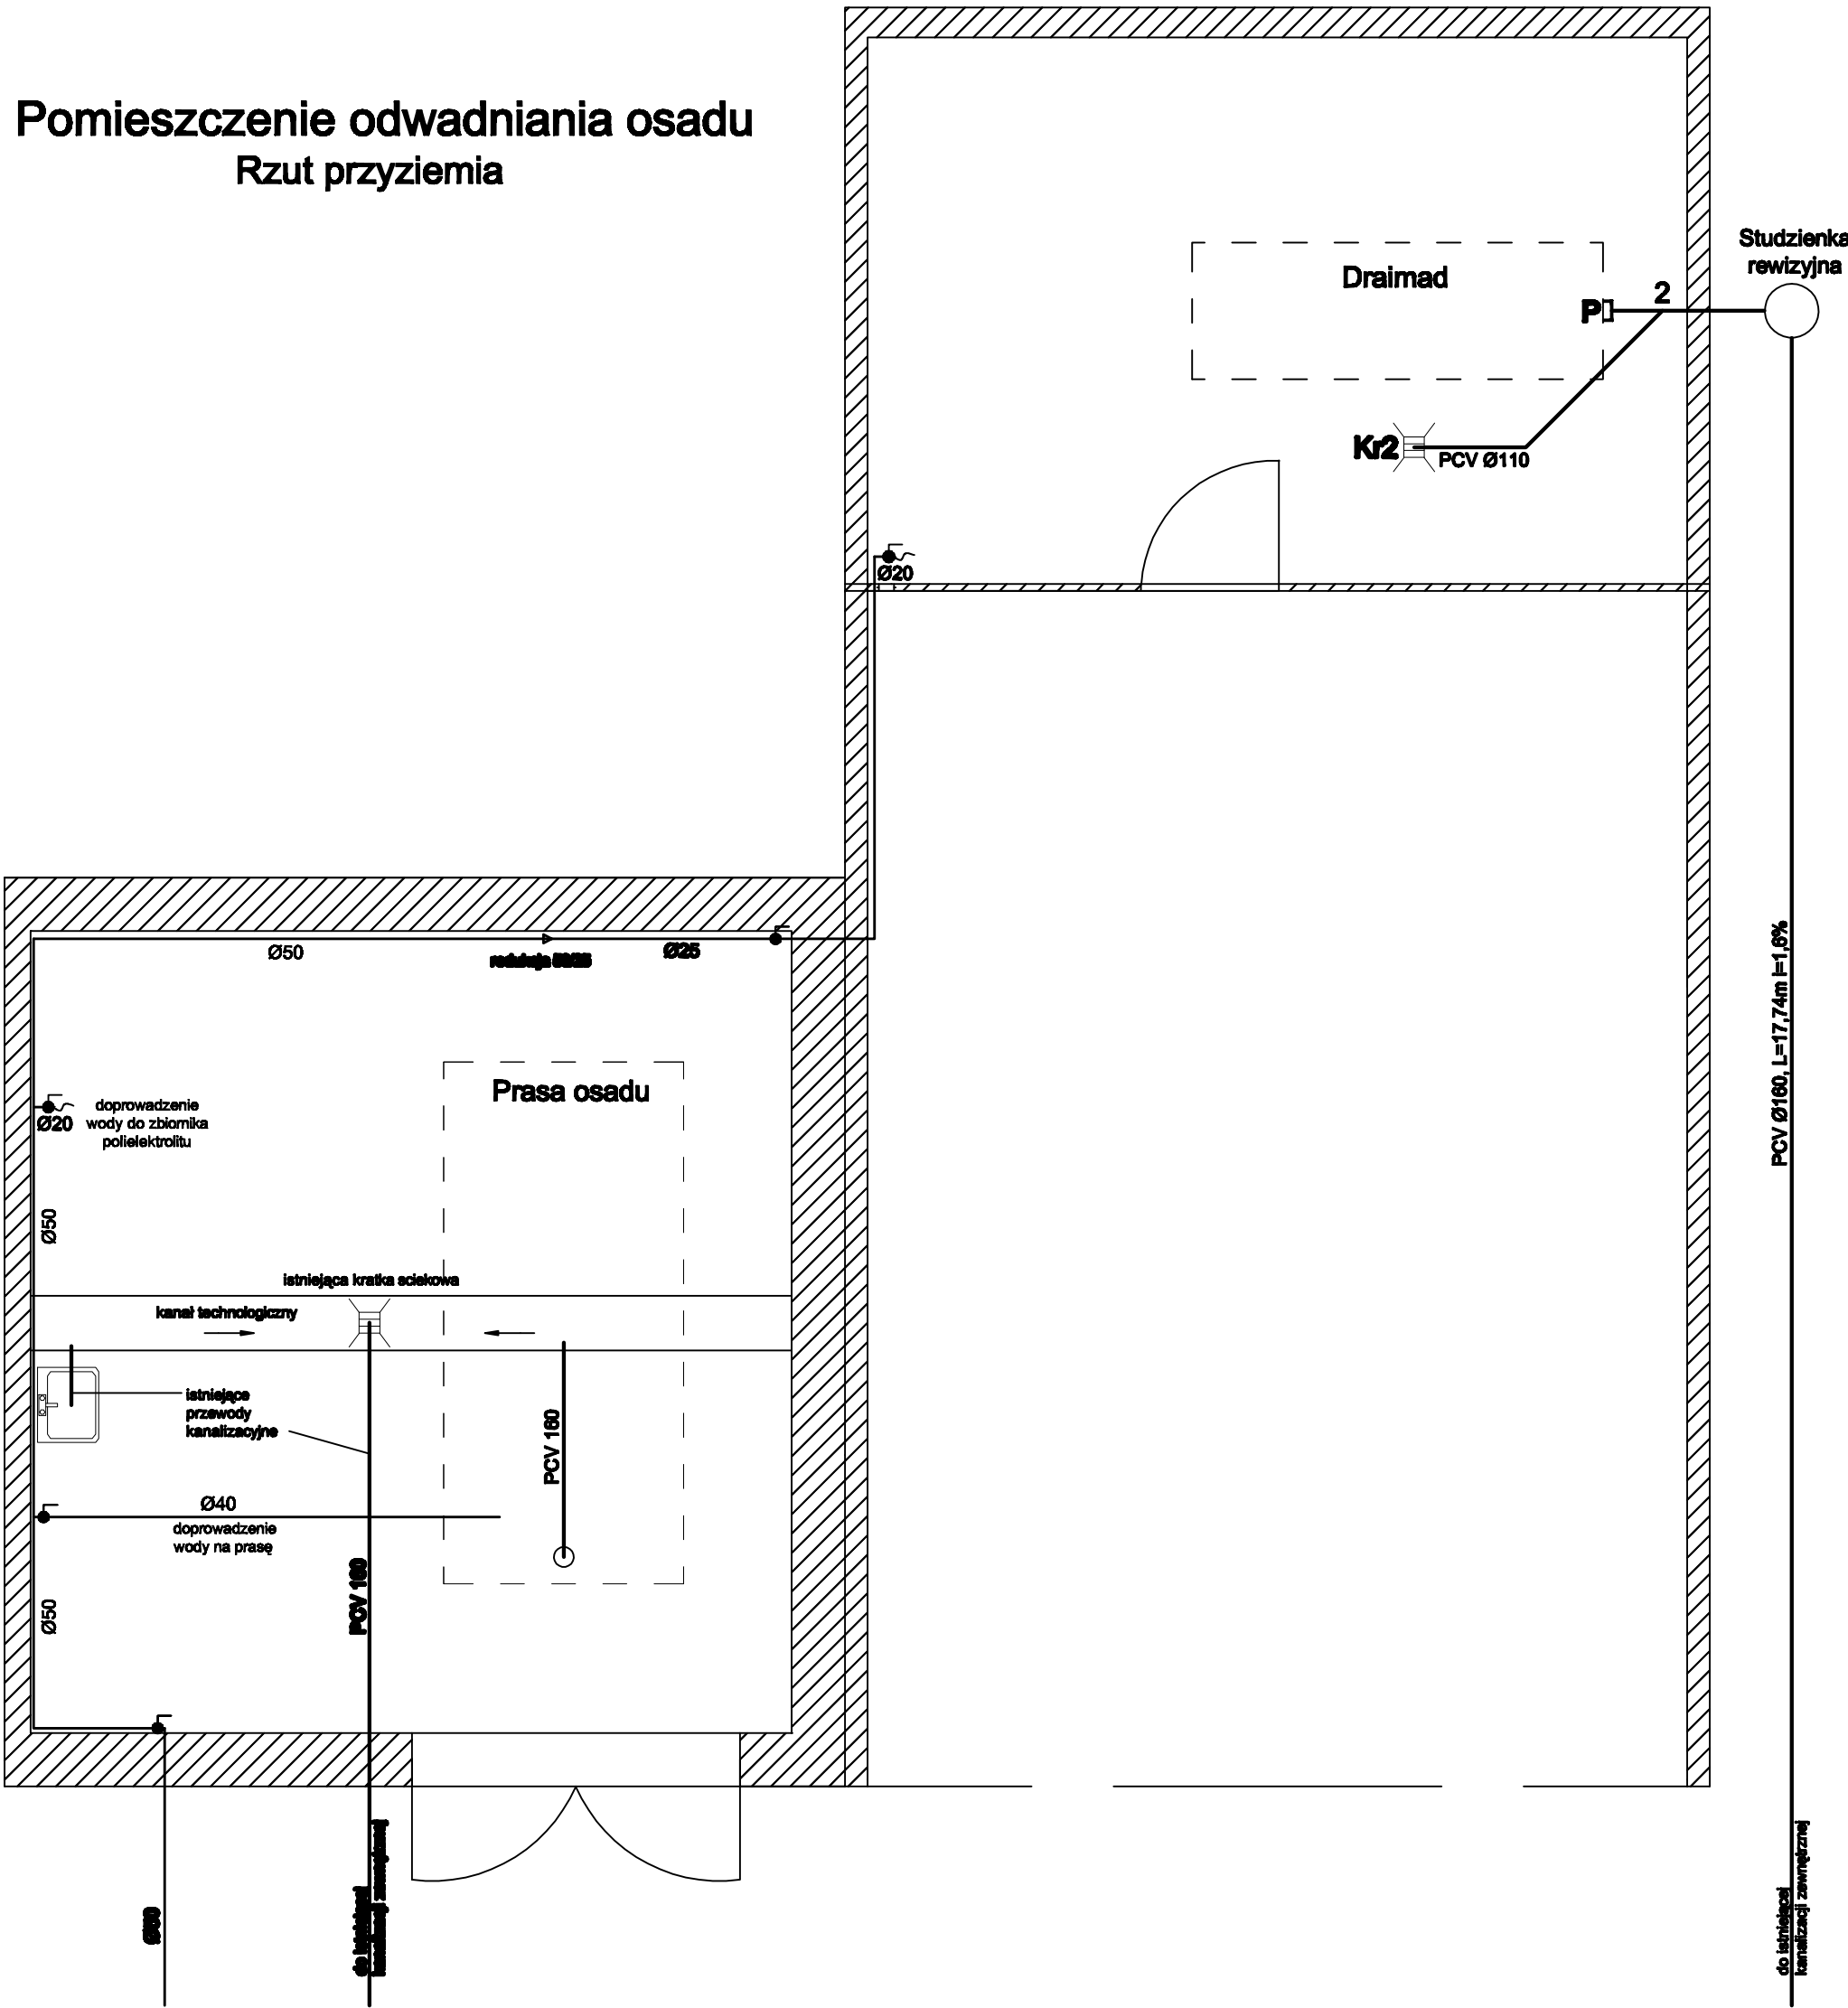

- OZNACZENIA**
- Przewody kanalizacyjne PVC
 - Przewody wody zimnej PP
 - Zawór kulowy przelotowy
 - Zawór kulowy ze złączką do węża
 - Studnia kanalizacyjna
 - Kratka ściekowa

Inwestor: gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126 95 - 020 Andrespol			
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KRASZEWIE			
Imię i nazwisko		Data	Podpis
Projektant	mgr.inż. Wojciech Grudnik nr upr ST-642/86		
Asystent projektanta	inż. Marcin Słowiak		
Asystent projektanta	inż. Maciej Szulc		
Sprawdzający	mgr. inż. Andrzej Drużdż nr upr St-197/89		
Skala 1:50	Pomieszczenie odwadniania osadu. Rzut z góry.		
	Branża: Sanitarna	Projekt instalacji wod-kan	Rys. 3