


1° Opcja ogrzewania podłogowego Sali świetlicy
 6 pętli (5,5x4,5 m) F=22,5m², 140mb Pe 32x2,9
 6 pol z dyktacją płyt podłogowych.
 Kanał z rozdzielaczem i stacją RK-podmieszanie

Kocioł CO + CWU (VICTRIX) firmy INERGAS 50 kW
 zamknięta komora spalania i systemem
 powietrze-spaliny komin, koncentrycznym 130/80
 + zasobnik CWU 160 dm³

Nr. pom.	funkcja pomieszczenia	powierzchnia użytkowa (m ²)	rodzaj posadzki	wysokość pomieszczenia
01	PRZEDSIÓNEK	5,04	gres	2,8 m
02	HOL SZATNIOWY	13,86	gres	3,0 m
03	KORYTARZ	5,43	gres	3,0 m
04	TOALETA NP/D	4,32	gres	2,8 m
05	TOALETA MESKA	6,37	gres	2,8 m
06	POM. KOTŁOWNI	6,51	gres	3,0 m
07	ZAPL. SALI ŚWIETL.	20,84	gres	3,3 m
08	SZATNIA	12,30	gres	3,5 m
09	SALA ŚWIETLICOWA	150,04	gres	3,5 m
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU		220,39 m ²		
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU		257,44 m ²		

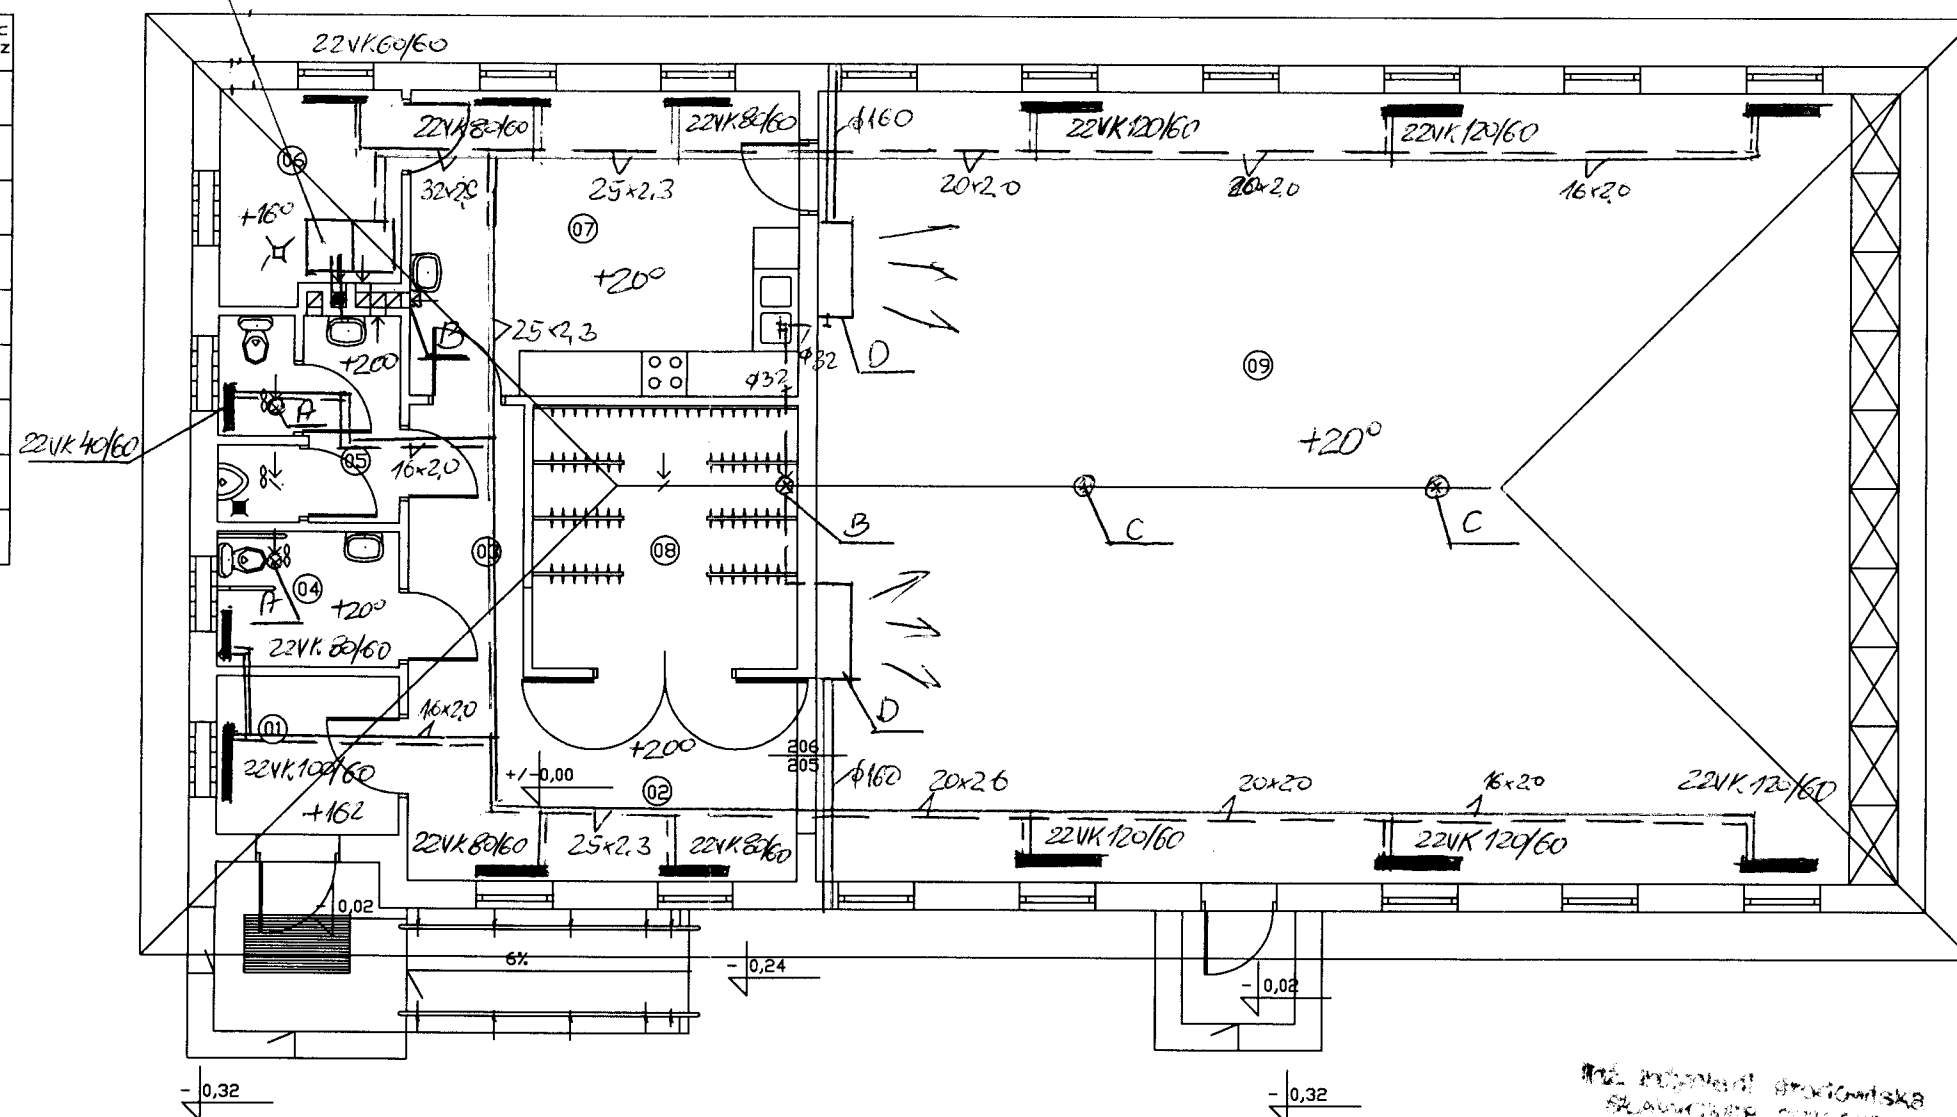

mgr inż. Sławomir Olszewski
 SŁAWOMIR OLSZEWSKI
 ul. Stróża gm. Andrzejów ul. Tułuska
 43-000 Andrzejów
 tel. 042 640 63 85
 e-mail: pronil@wp.pl

- A - wentylator kanałowy SILENT 100CH (N=13W)
- B - wentylator kanałowy EDM 160 (N=25W)
- C - wentylator kanałowy DECOR 300 PLUS (35W)
- D - Klimatyzator ABYA 30LATH typ DRF firmy FUJITSU

RZUT PRZYZIEMIA
 1:100

P.P.i R.I. "PRONIL" S.C. 91-456 Łódź ul. Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl	
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej użytkowanej w m. Stróża gm. Andrzejów ul. Tułuska numery ewid. działki 102/3	Nr projektu: 636
Treść rysu: RZUT PRZYZIEMIA Inż. Sławomir Olszewski	Skala: 1:100
Projektował: Inż. Sławomir Olszewski upr. nr 252/87/WL	Data: 10.2009
Sprawdził: tech. Stanisław Olszewski upr. nr 271/74/Lm	Nr rysunku: 2