



# OBUDOWA WYKOPU dla rurociągów o średnicy do 500 mm

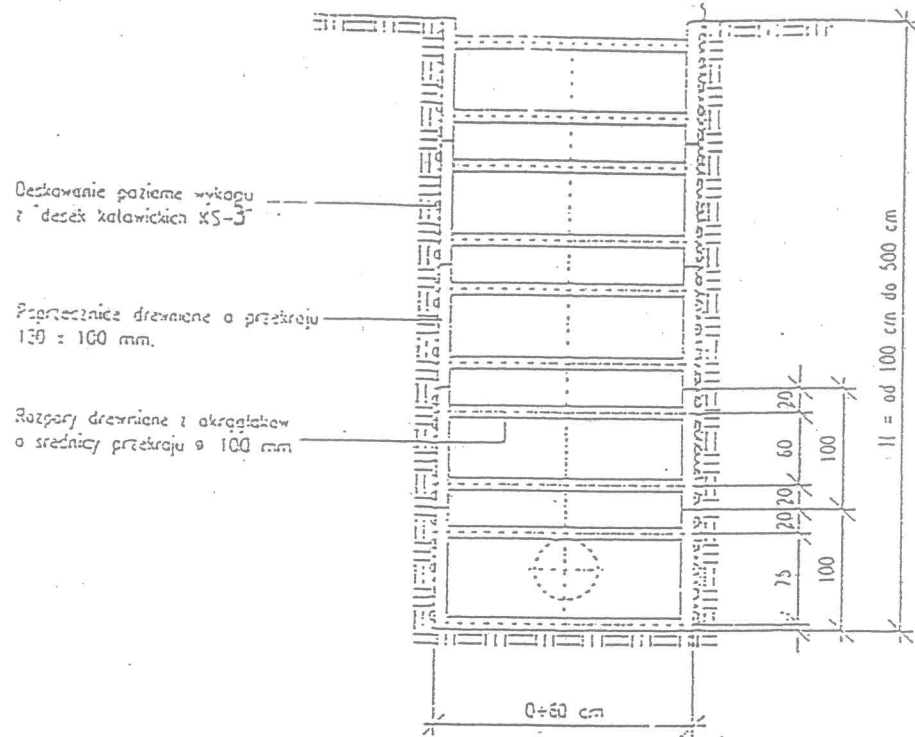

UWAGA: Przyjęto maksymalną szerokość wykopu  $B = 2.00$  m.

Rozmieszczenie elementów obudowy w płaszczyźnie poziomej.

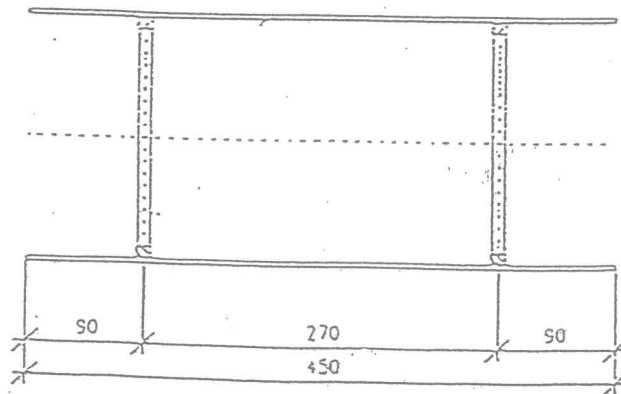

Alternatywnie zaleca się stosowanie ścianek stalowych np. typu KRINGS

RYSEK ADAPTOWANY  
Włodzisław Marciszewski  
91-849 Łódź, Al. Zagajnikowa Nr 22  
Tel. 56-44-82  
upr. bud. 178/74/E  
upr. do nadzoru, kier. robotami  
sporząd. proj. w zakresie instal. szmit.

RYSEK NR 1