



# OBUDOWA WYKOPU dla rurociągów o średnicy do 500 mm

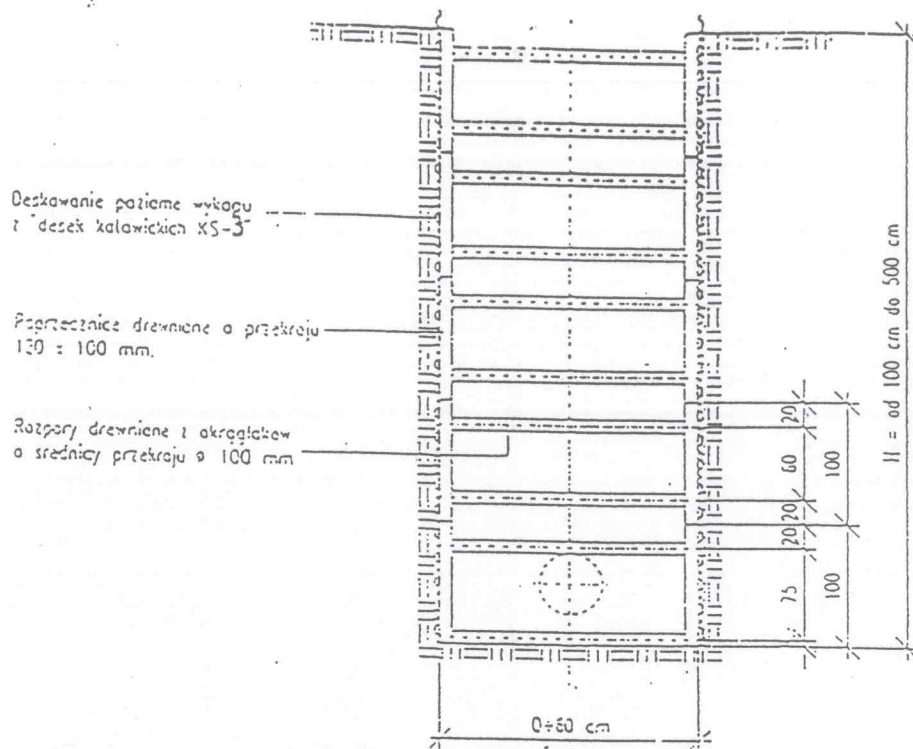

UWAGA: Przyjęto maksymalną szerokość wykopu  $B = 2.00$  m.

Rozmieszczenie elementów obudowy  
w płaszczyźnie poziomej.

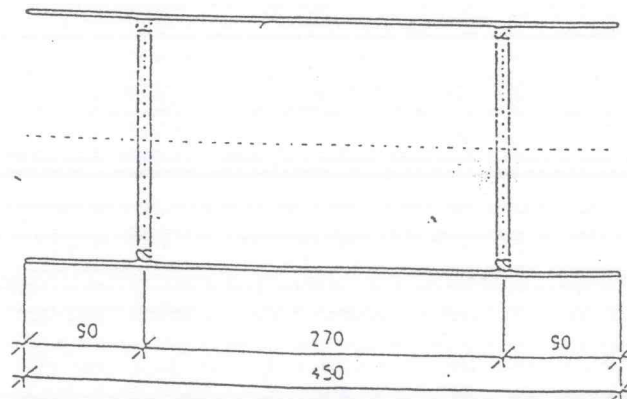

Alternatywnie zaleca się stosowanie  
ścianek stalowych np. typu KRINGS

RYSUNEK ADAPTOWANY  
Włodzisław Marciszewski  
91-849 Łódź, ul. Zagajnikowa Nr 22  
Tel. 56 44 82  
upr. pod. 178/7A/V  
upr. do nadzoru i kier. robotami  
sporządz. proj. w zakresie instal. sanit.

RYS. NR 1