


**UL. KRÓTKA (do. ul. Źródlanej)**

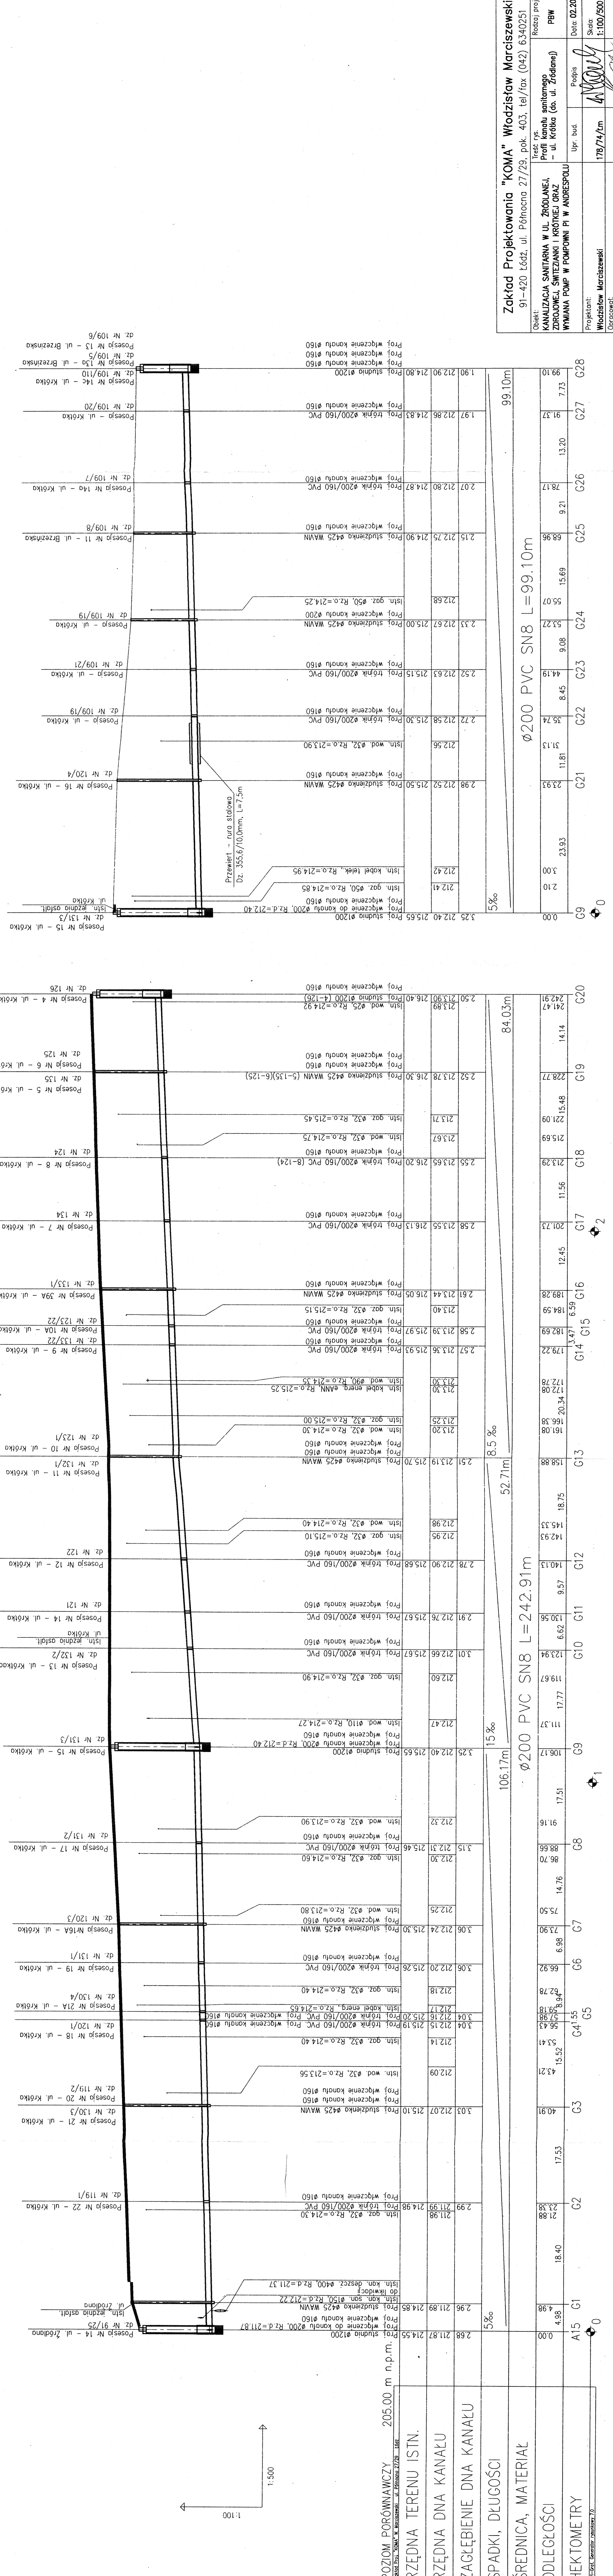

POZIOM PORÓWNAWCZY 205.00 m n.p.m.		RZĘDNA TERENU ISTN.		RZĘDNA DŃA KANAŁU		ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU		SPADKI, DŁUGOŚCI		ŚREDNICA, MATERIAŁ		ODLEGŁOŚCI		HEKTOMETRY	
0.00	2.68	211.87	214.55	214.55	211.87	2.68	211.87	15.9%	106.17m	15.9%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	4.98	4.98	A15 G1
2.96	211.89	214.85	214.85	214.85	211.89	2.96	211.89	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	4.98	4.98	G2
2.99	211.99	214.98	214.98	214.98	211.99	2.99	211.99	15.9%	106.17m	15.9%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	18.40	23.38	G2
3.04	212.15	215.19	215.19	215.19	212.15	3.04	212.15	15.9%	106.17m	15.9%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	53.41	53.41	G3
3.04	212.15	215.19	215.19	215.19	212.15	3.04	212.15	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	53.41	53.41	G4
3.06	212.26	215.26	215.26	215.26	212.26	3.06	212.26	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	66.92	66.92	G5
3.06	212.26	215.26	215.26	215.26	212.26	3.06	212.26	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	66.92	66.92	G6
3.06	212.26	215.26	215.26	215.26	212.26	3.06	212.26	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	66.92	66.92	G7
3.15	212.31	215.46	215.46	215.46	212.31	3.15	212.31	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	88.66	88.66	G8
3.15	212.31	215.46	215.46	215.46	212.31	3.15	212.31	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	88.66	88.66	G9
3.25	212.40	215.65	215.65	215.65	212.40	3.25	212.40	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	106.17	106.17	G9
3.25	212.40	215.65	215.65	215.65	212.40	3.25	212.40	15.9%	106.17m	15.9%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	106.17	106.17	G9
2.78	212.90	215.68	215.68	215.68	212.90	2.78	212.90	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	140.13	140.13	G10
2.91	212.76	215.67	215.67	215.67	212.76	2.91	212.76	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	130.56	130.56	G11
3.01	212.66	215.67	215.67	215.67	212.66	3.01	212.66	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	123.94	123.94	G10
2.61	213.44	216.05	216.05	216.05	213.44	2.61	213.44	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	189.28	189.28	G15
2.58	213.39	215.97	215.97	215.97	213.39	2.58	213.39	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	182.69	182.69	G15
2.57	213.36	215.93	215.93	215.93	213.36	2.57	213.36	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	179.22	179.22	G14
2.57	213.36	215.93	215.93	215.93	213.36	2.57	213.36	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	179.22	179.22	G14
2.58	213.39	215.97	215.97	215.97	213.39	2.58	213.39	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	182.69	182.69	G15
2.58	213.39	215.97	215.97	215.97	213.39	2.58	213.39	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	182.69	182.69	G15
2.61	213.44	216.05	216.05	216.05	213.44	2.61	213.44	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	189.28	189.28	G15
2.55	213.65	216.20	216.20	216.20	213.65	2.55	213.65	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	213.29	213.29	G18
2.55	213.65	216.20	216.20	216.20	213.65	2.55	213.65	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	213.29	213.29	G18
2.52	213.78	216.30	216.30	216.30	213.78	2.52	213.78	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	228.77	228.77	G19
2.52	213.78	216.30	216.30	216.30	213.78	2.52	213.78	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	228.77	228.77	G19
2.50	213.90	216.40	216.40	216.40	213.90	2.50	213.90	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	242.91	242.91	G20
2.50	213.90	216.40	216.40	216.40	213.90	2.50	213.90	8.5%	52.71m	8.5%	Ø200 PVC SN8	L=242.91m	242.91	242.91	G20

**Zakład Projektowania "KOMA" Włodzisław Marciszewski**  
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251

Obekt: KANALIZACJA SANITARNA W UL. ŹRÓDLANEJ, ZDROJOWEJ, ŚWIEŻYŃKI I KRÓTKIEJ ORAZ WYMIANA POMP W POMPOWNI PI W ANDRESPOLU

Projektant: Włodzisław Marciszewski  
mgr. inż. Marcin Śledź  
Sprawdził: mgr. inż. Anna Nowakowska

192/01/MC

nr rys. 5

1:100/500

178/74/cm

178/74/cm

192/01/MC