


ul. STASZICA
zlewnia przepompowni PD-1

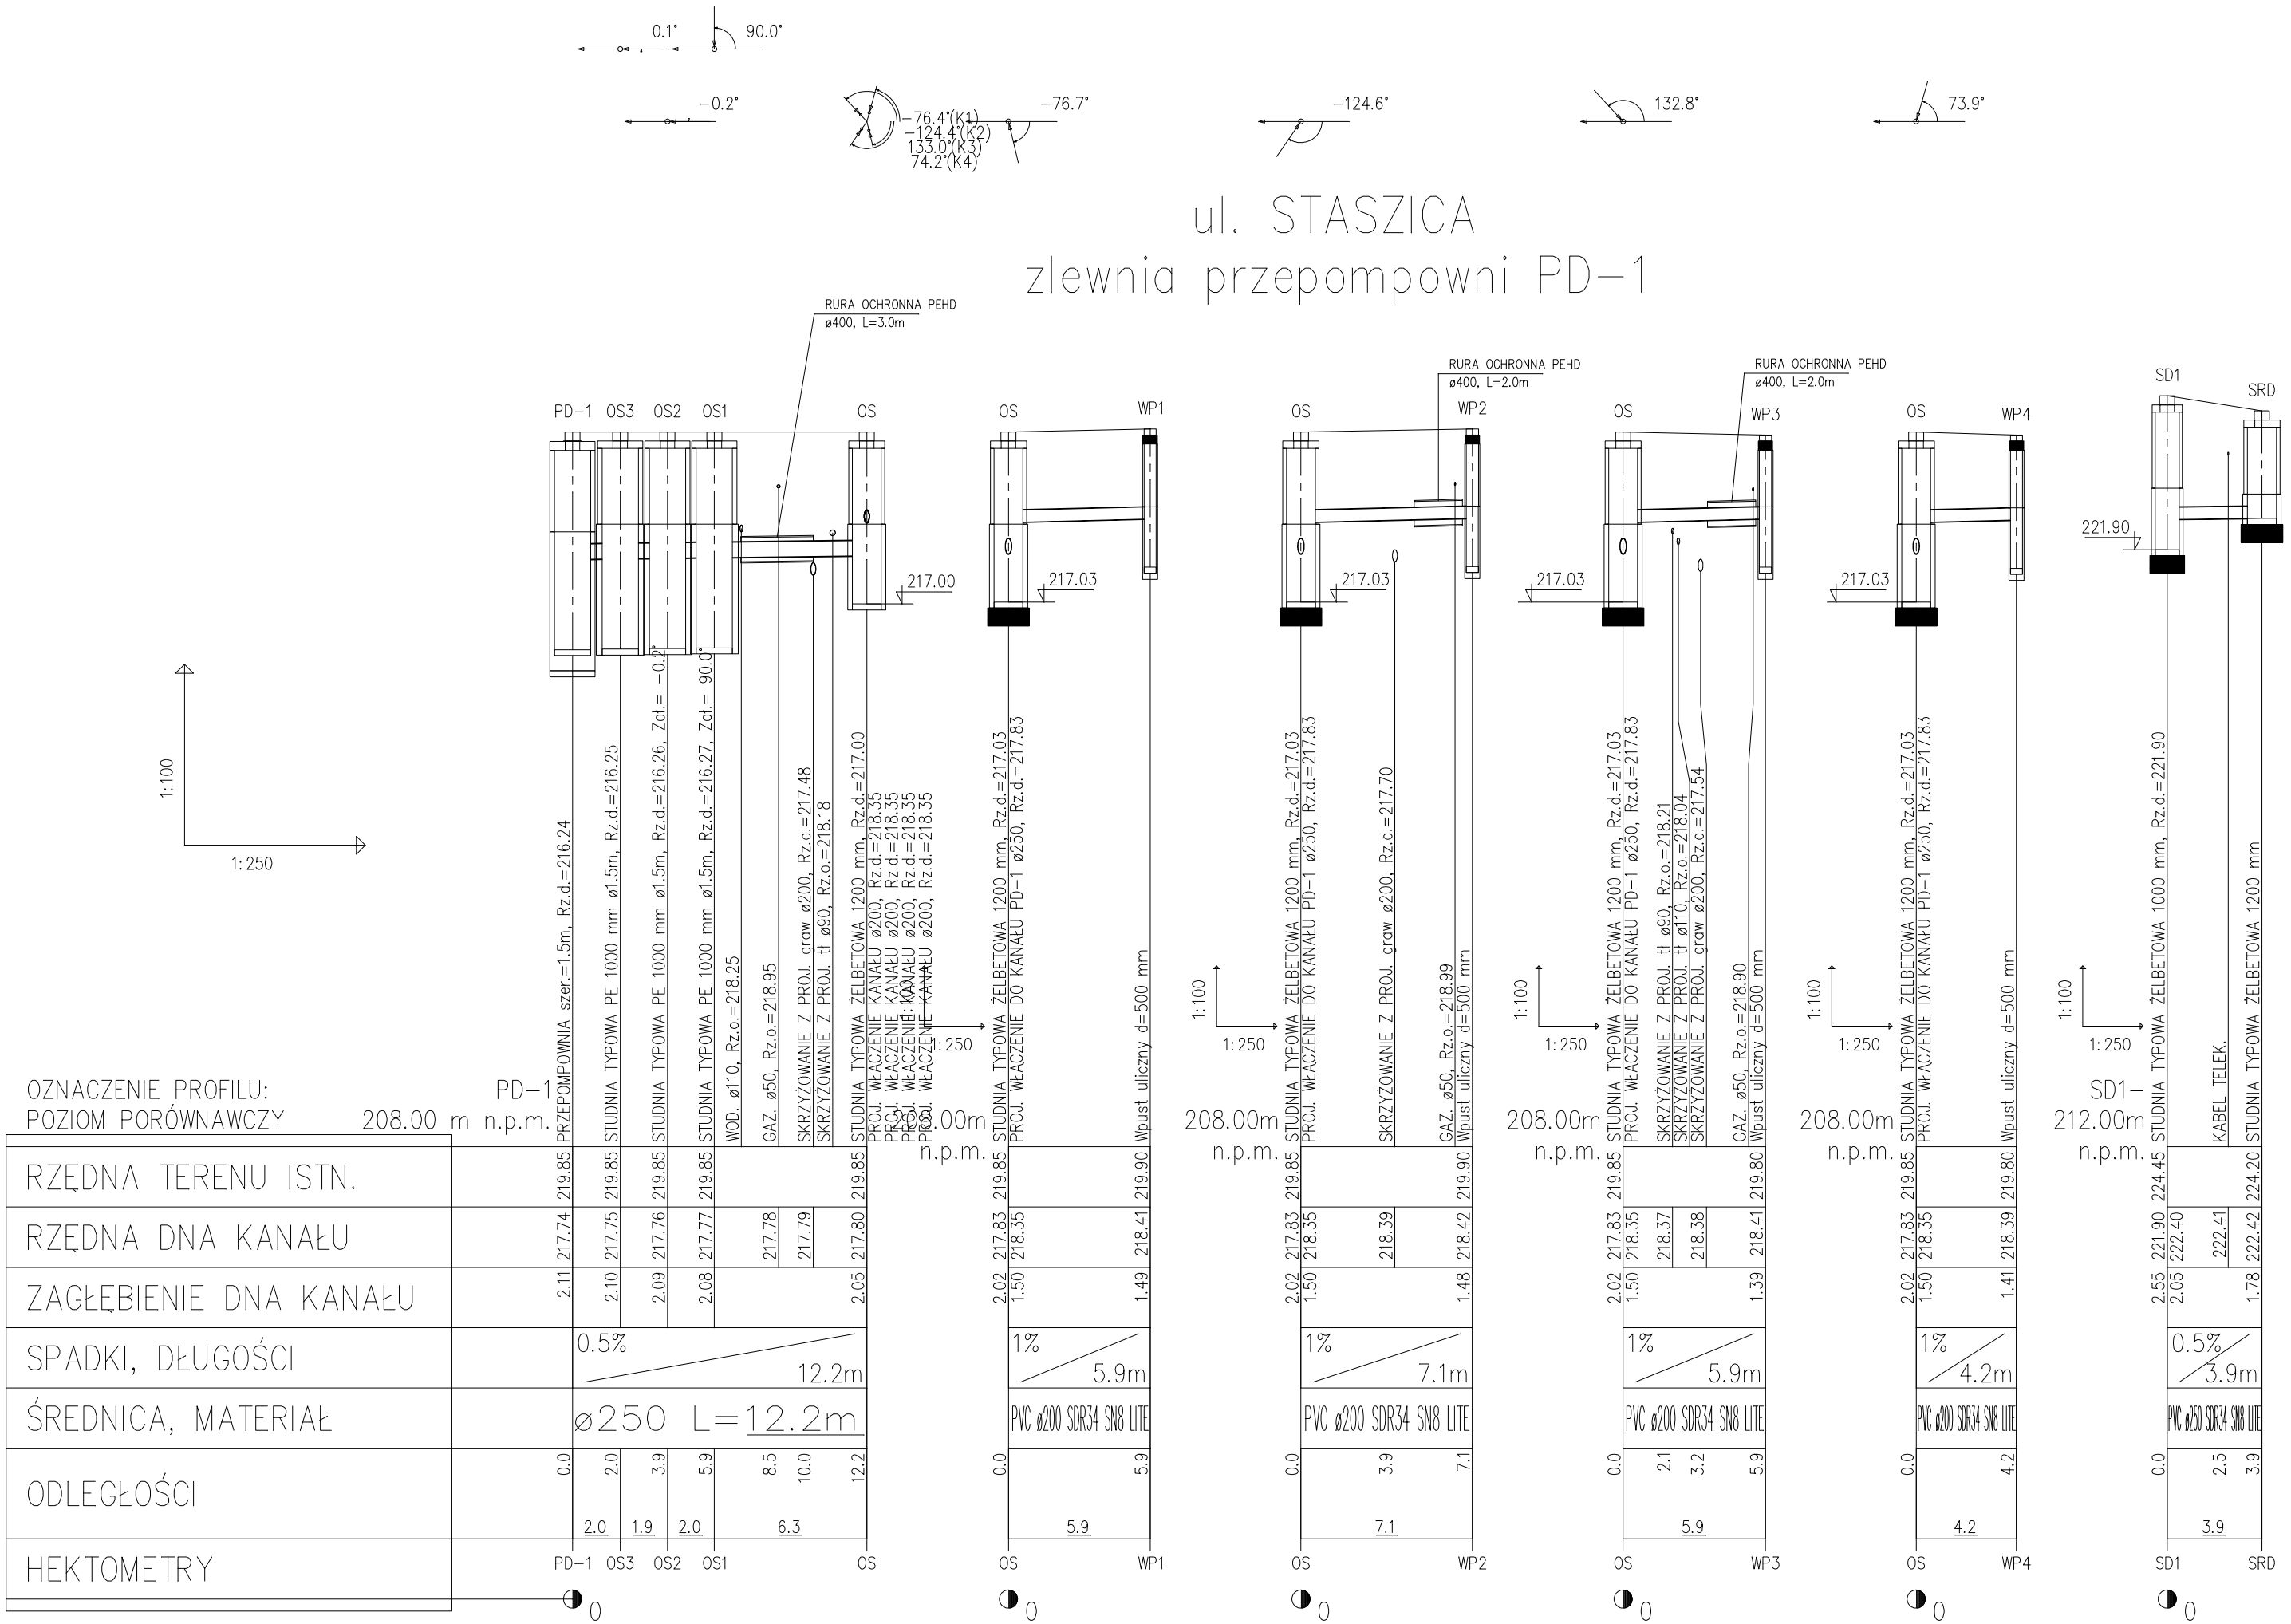

UWAGA III
W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telek., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować rurę osłonową dwudzielną Ø 110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę osłonową dwudzielną Ø 160 PVC, L=3m.

| | | |
|---|---------|--------------------|
| Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70 | | Faza P.B.-W. |
| Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MŚC. JUSTYNÓW | | Data III.2014r. |
| Tytuł rys. PROFIL PODŁUŻNY SIECI K.D. UL. STASZICA | | Rewizja 00 |
| Inwestor GMINA ANDRESPOL | | Skala 1:100/250 |
| Projektował: tech. Henryk Gędek GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inż. | Podpis: | PP-IS-1 KD |
| Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Szokalski LOD/1346/POOS/10 | Podpis: | |