

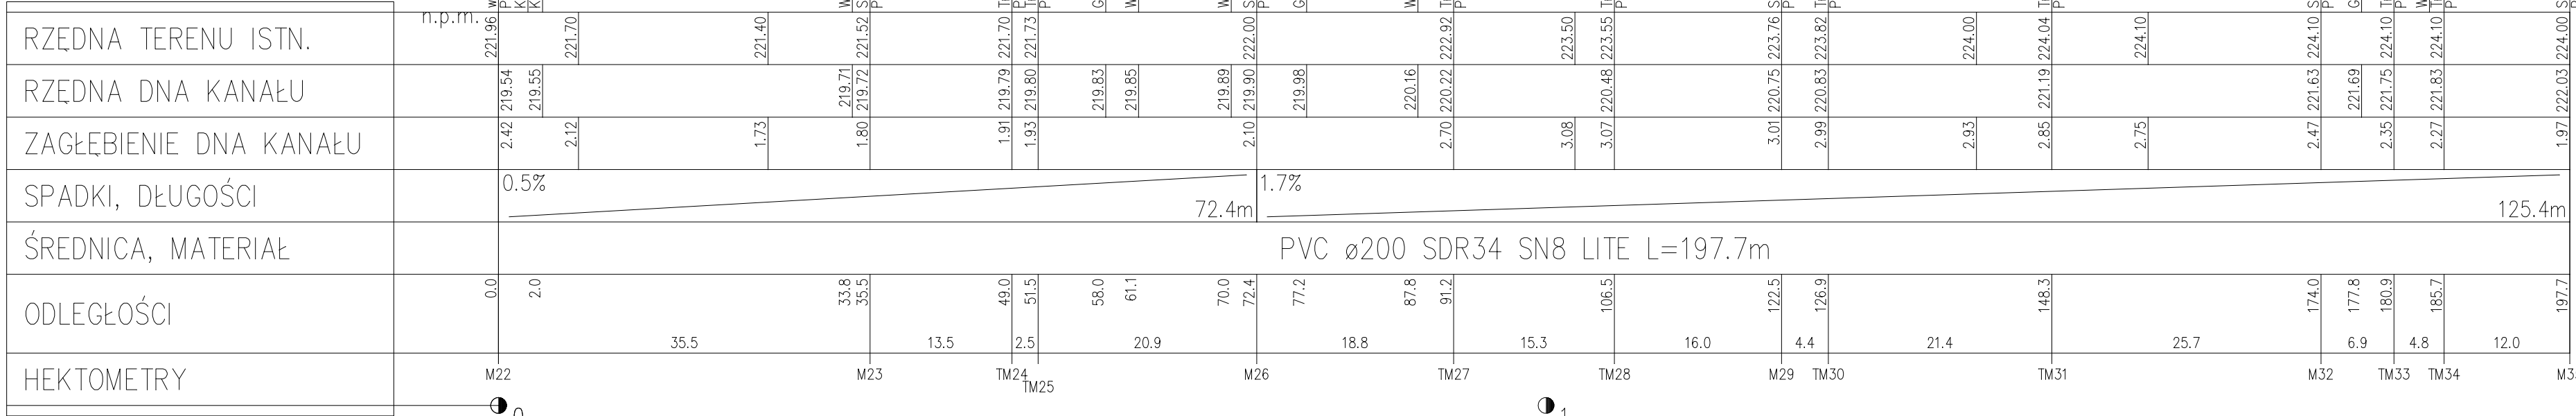
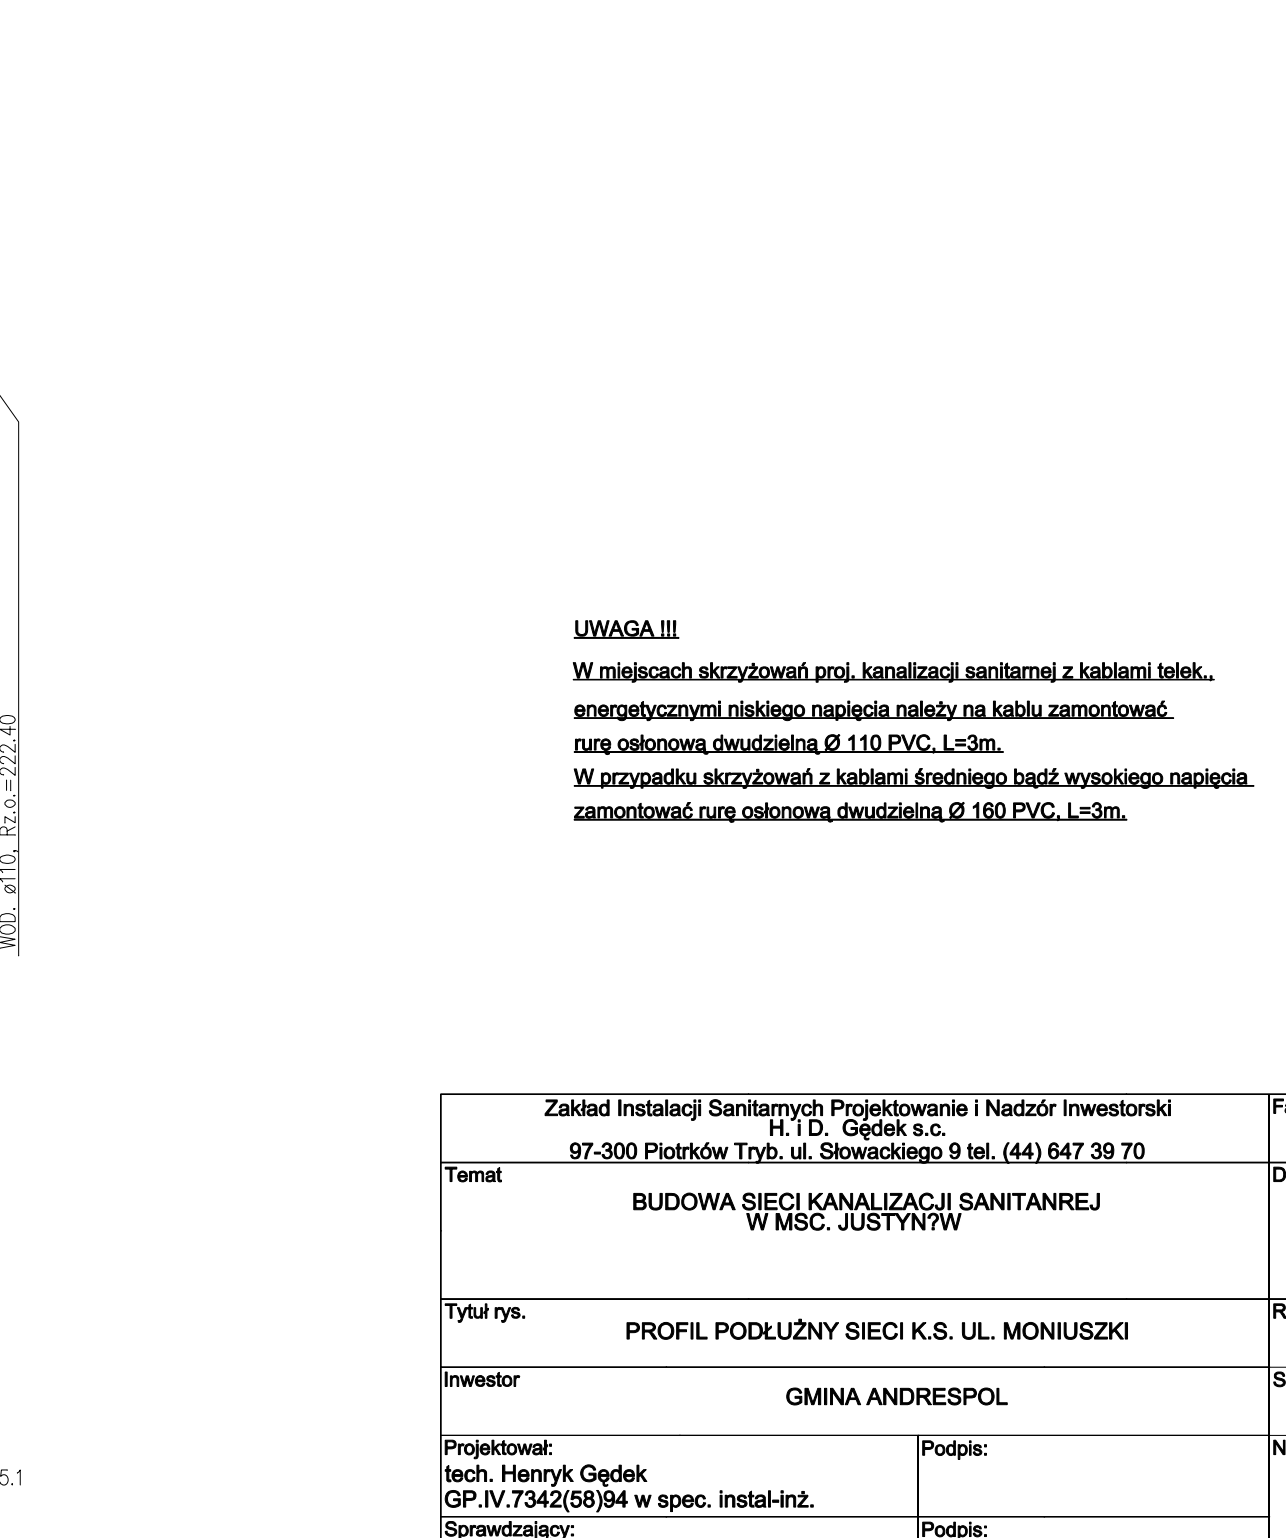
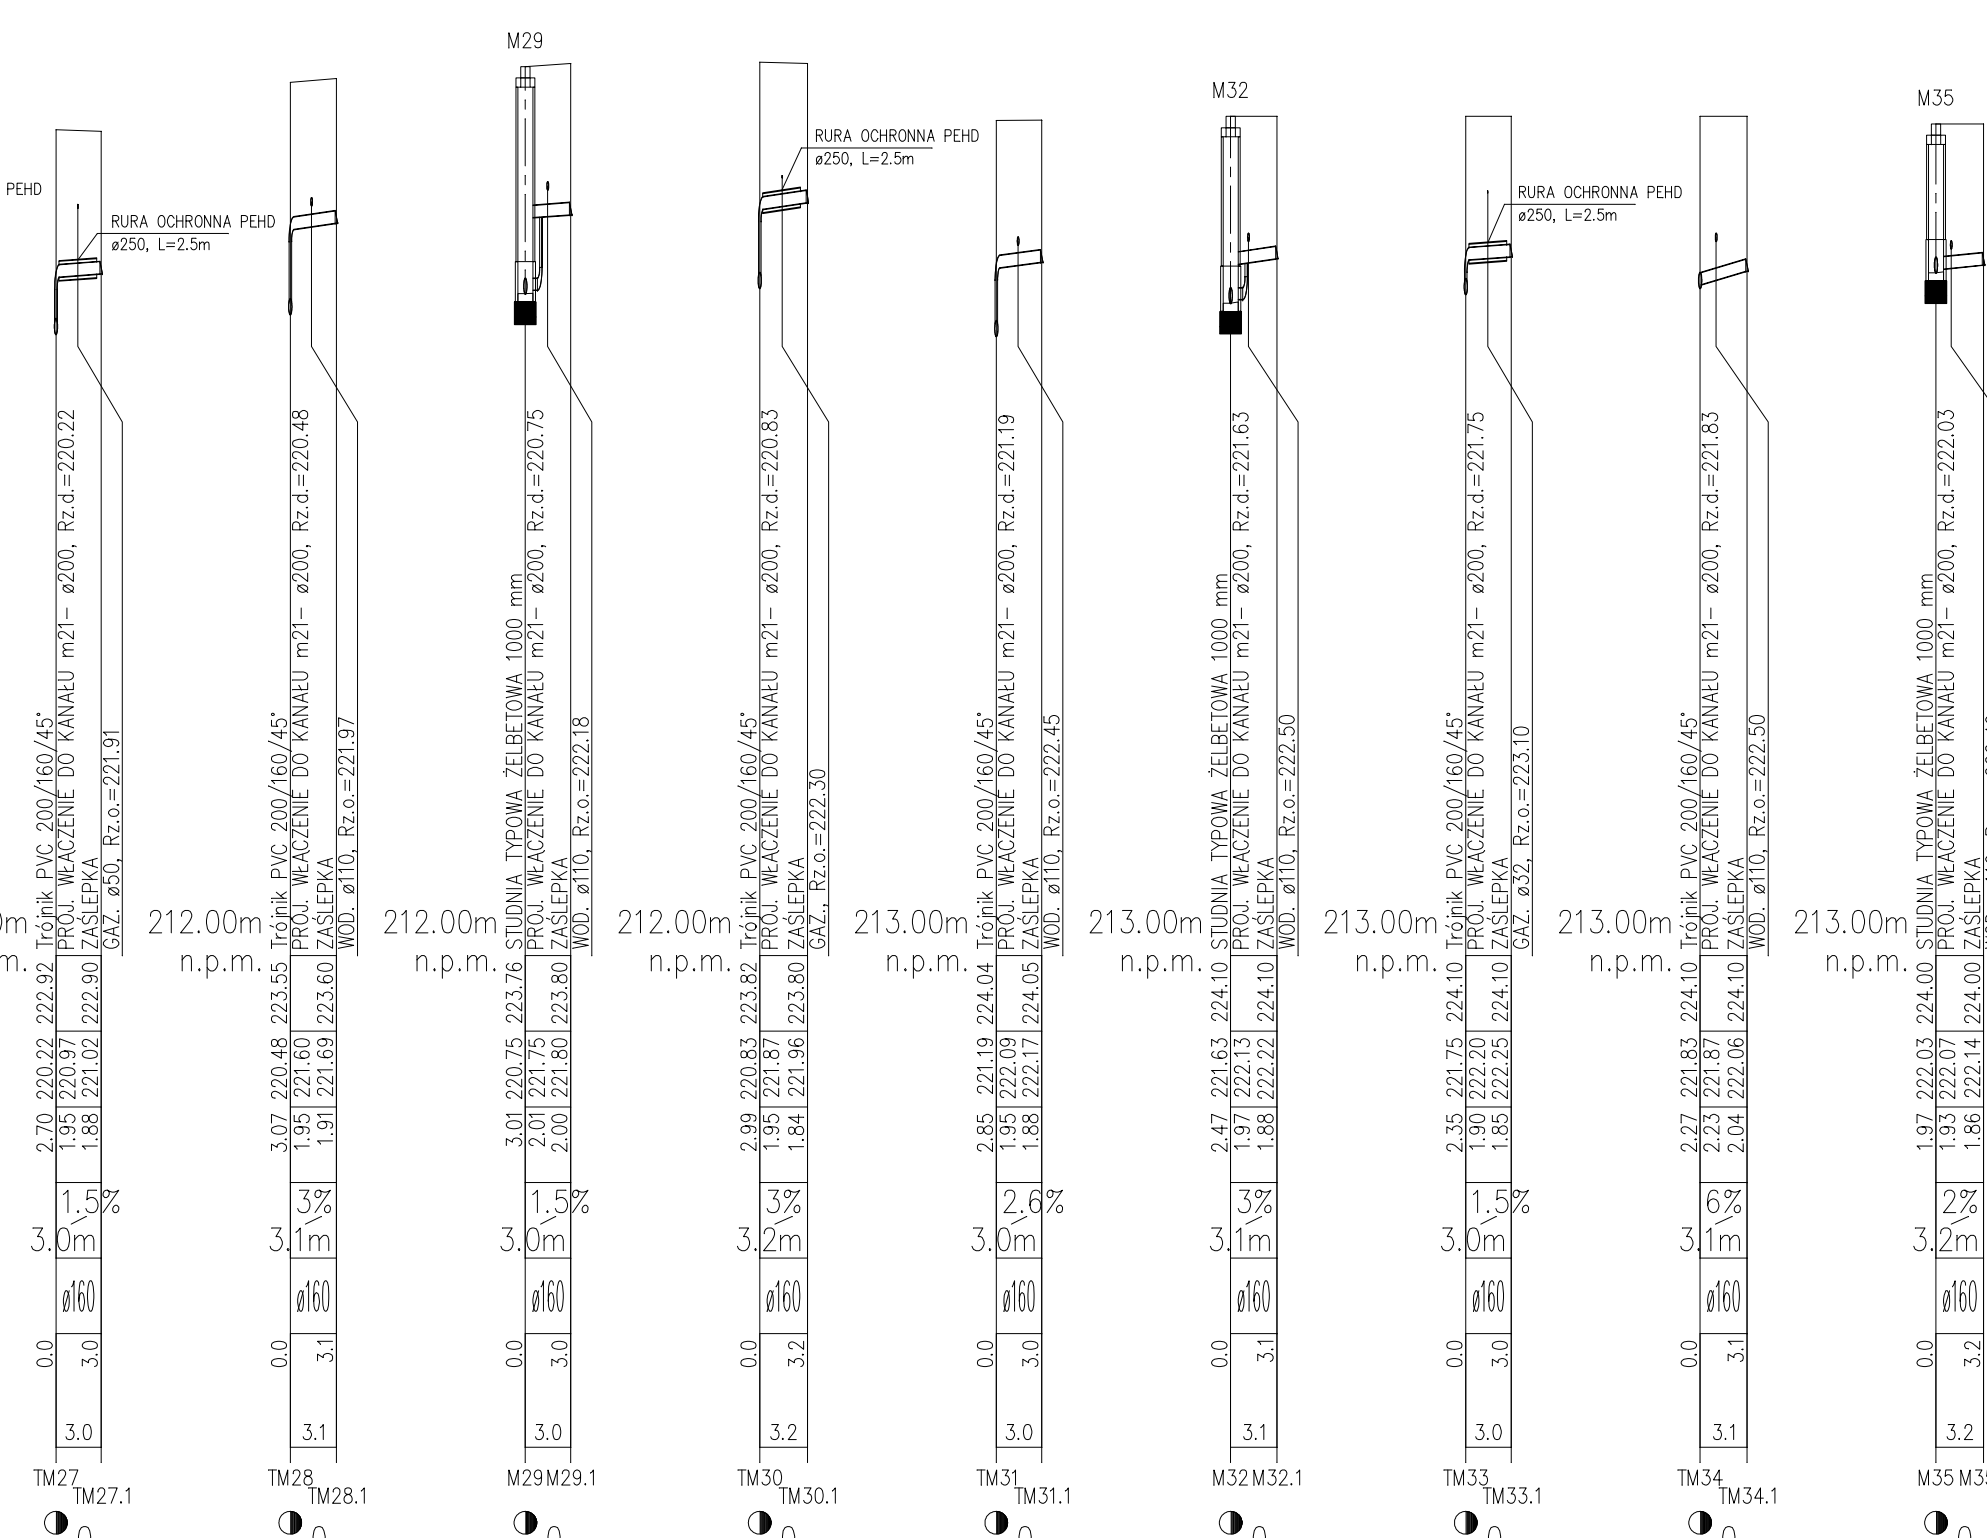


OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

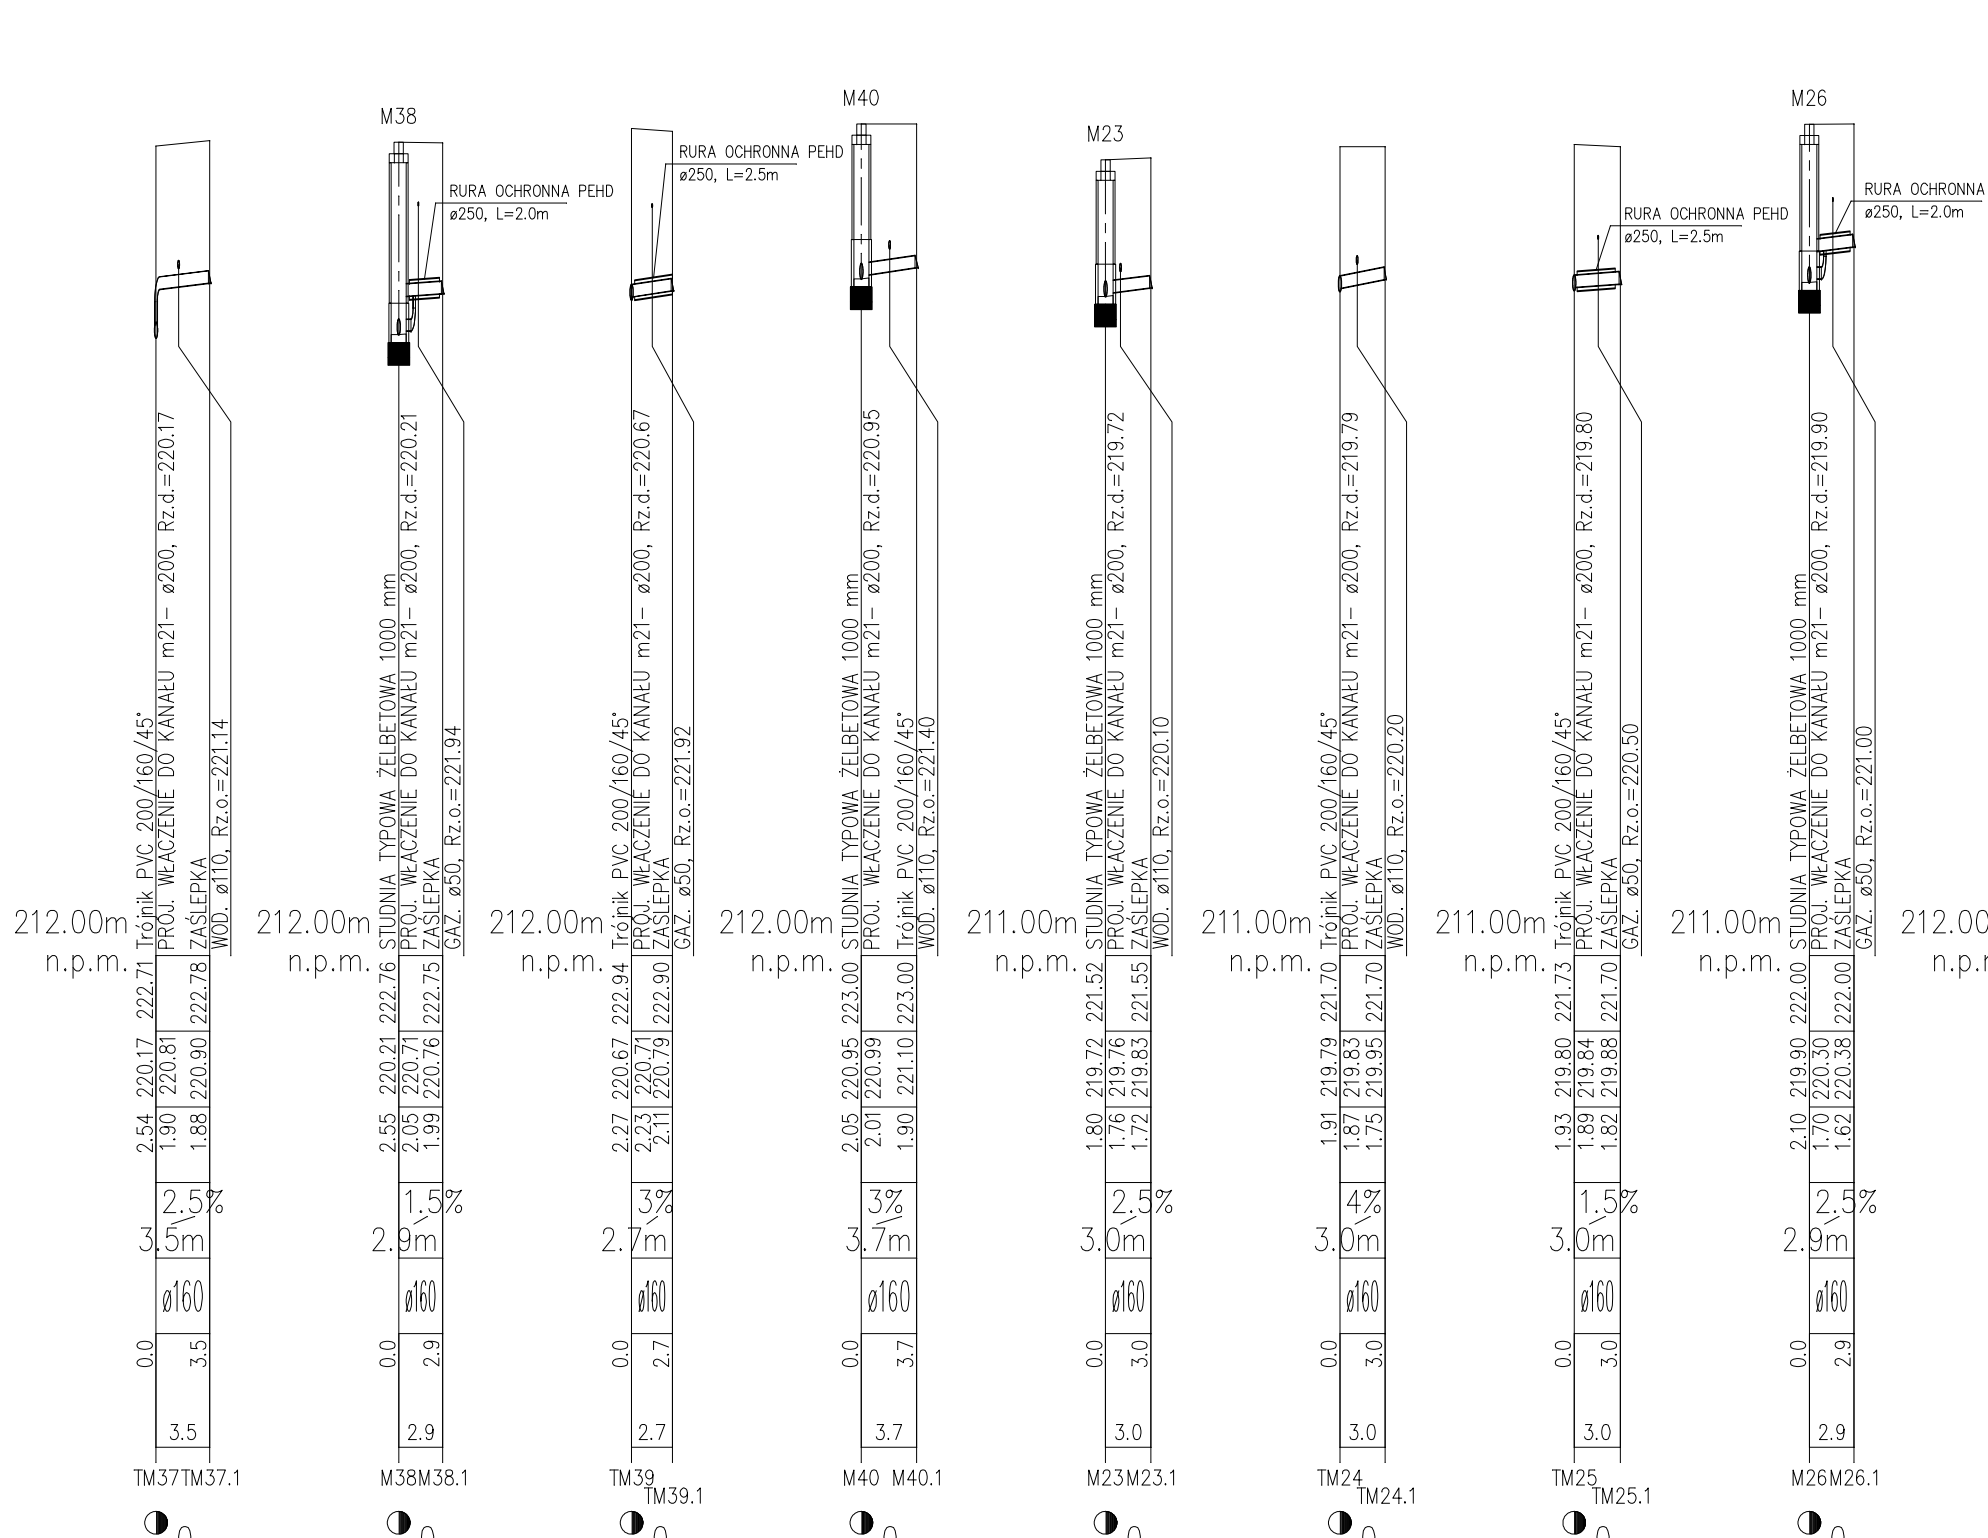

ul. MONIUSZKI cd.

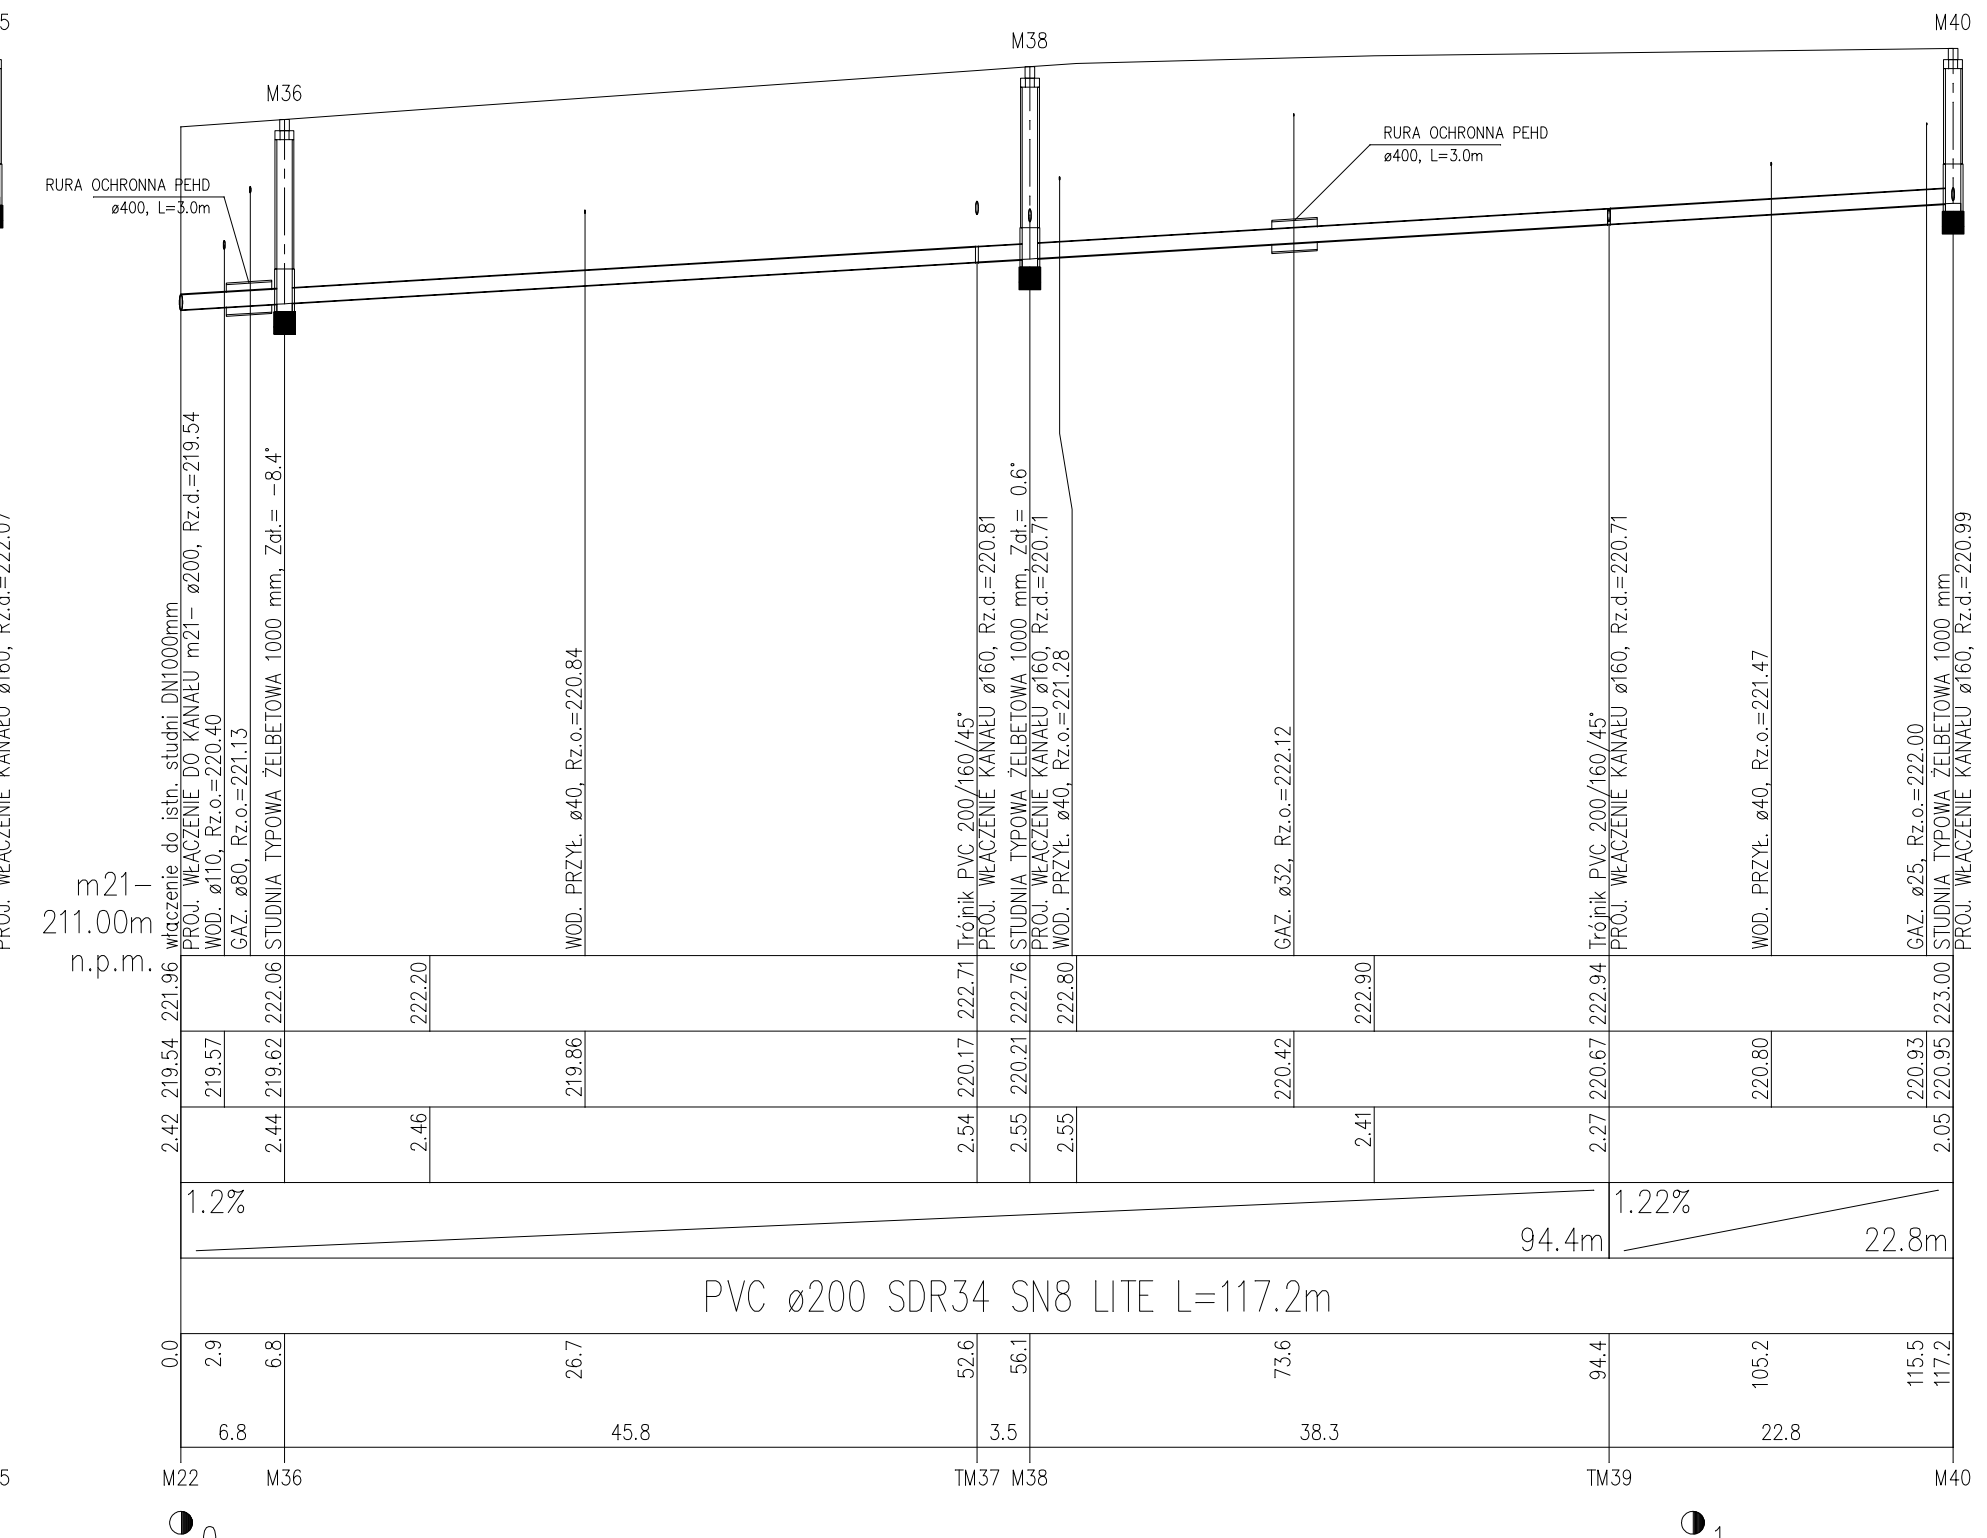

**UWAGA!!!**  
W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telek. energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować rurę osłonową dwudzielną Ø 110 PVC L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę osłonową dwudzielną Ø 160 PVC L=3m.

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H.T.D. Gedeck s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70		Faza P.B.-W.
Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MŚC. JUSTYNÓW		Data III.2014r.
Tytuł rys. PROFIL PODŁUŻNY SIECI K.S. UL. MONIUSZKI		Revizja 00
Inwestor GMINA ANDRESPOL		Skala 1:100/500
Projektował: tech. Henryk Gedeck GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inż.	Podpis:	PP-IS-2 2/2
Sprawdzał: mgr inż. Sebastian Szokalski LOD/1346/POOS/10	Podpis:	