
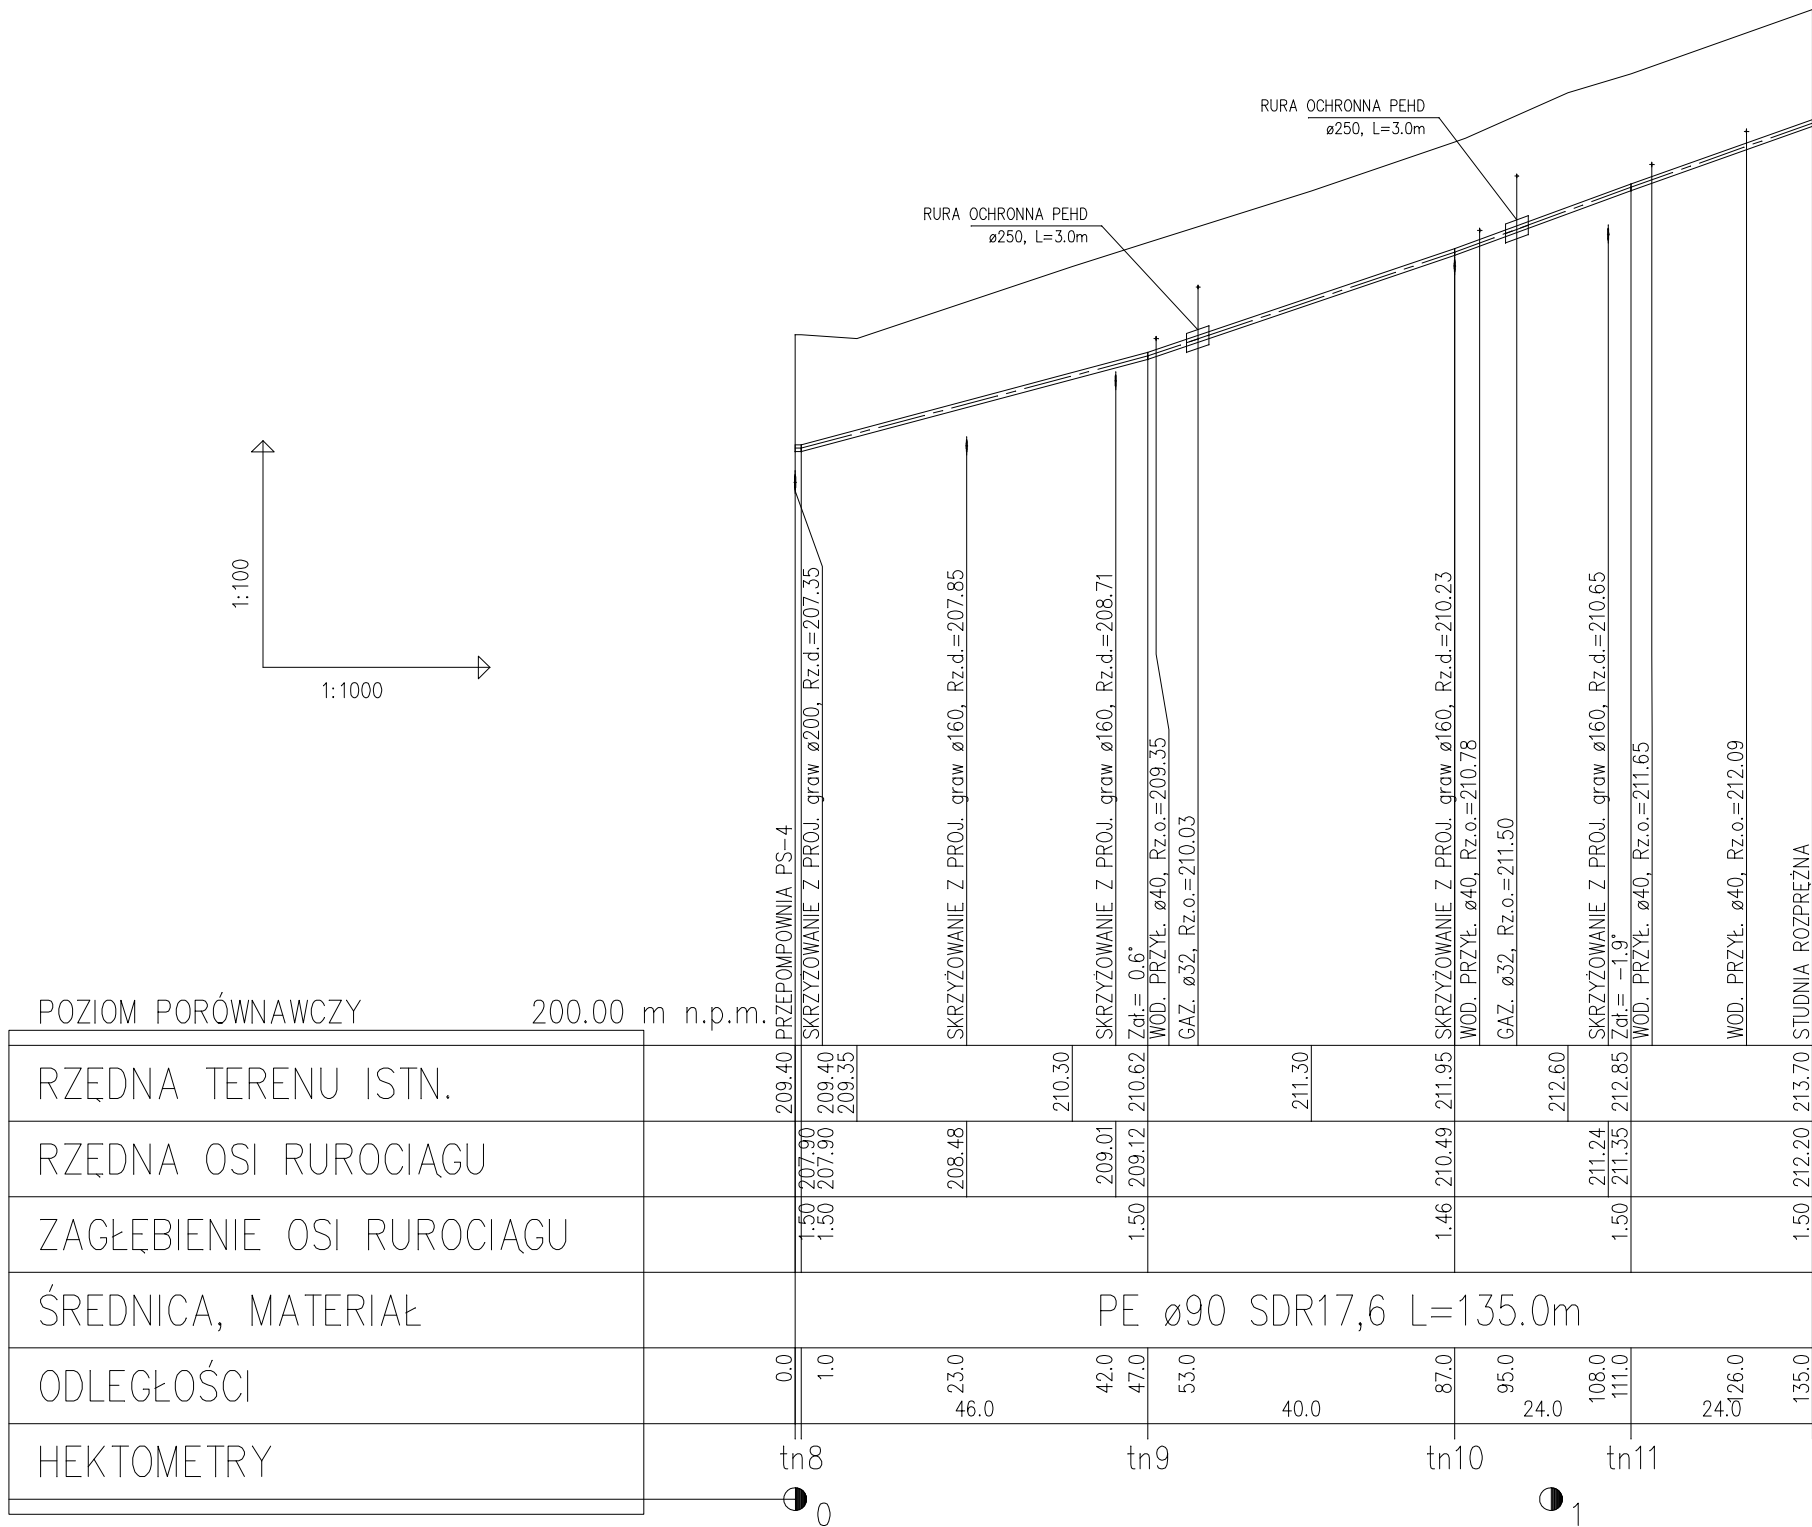


ul. NOWA  
kolektor tłoczny PS-4



**UWAGA !!!**  
W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telek., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować rurę osłonową dwudzielną Ø 110 PVC. L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę osłonową dwudzielną Ø 160 PVC. L=3m.

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70		Faza P.B.-W.
Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNIEJ W MSC. JUSTYNÓW		Data III.2014r.
Tytuł rys. PROFIL PODŁUŻNY SIECI K.S. UL. NOWA		Rewizja 00
Inwestor GMINA ANDRESPOL		Skala 1:100/1000
Projektował: tech. Henryk Gędek GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inż.	Podpis:	Nr rys. PP-IS-7 6/6
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Szokalski LOD/1346/POOS/10	Podpis:	