



## SZALOWANIE WYKOPU

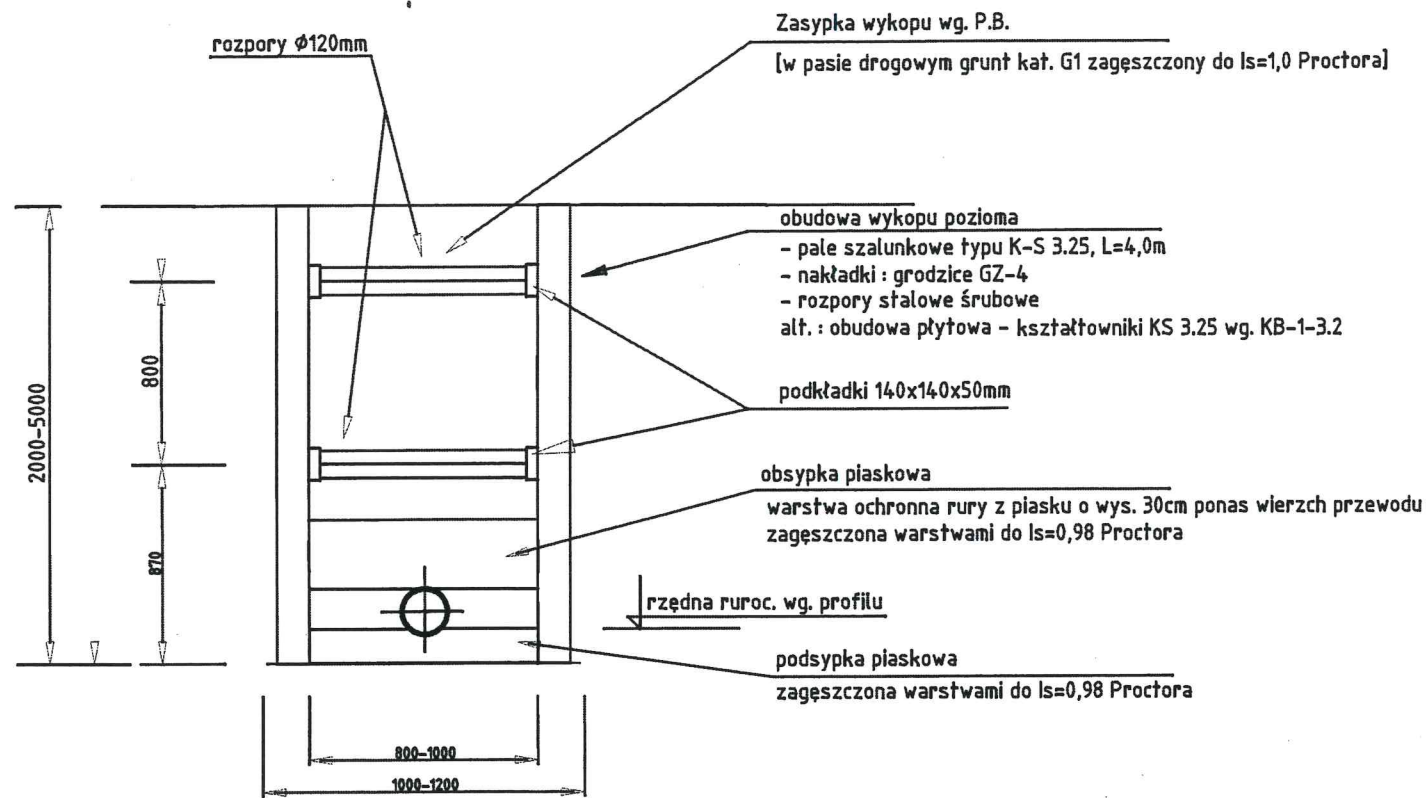

## ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABELEM

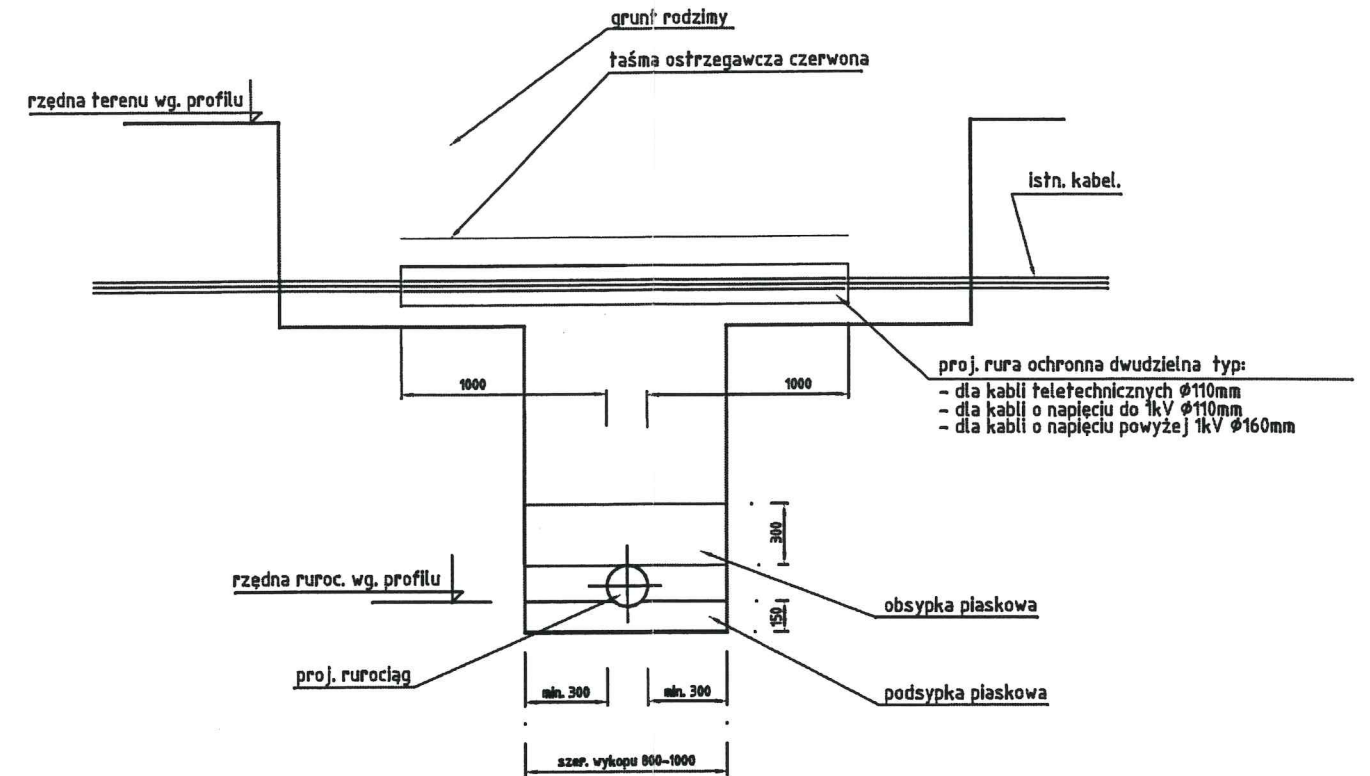

### UWAGA!

- Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamuleniem po przez wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na pokoście lub pianką poliuretanową
- Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając lub podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
ul. Sienkiewicza 3  
90-954 Łódź-4 Skr.92

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70		Faza P.B.-W.
Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. JUSTYNÓW		Data III.2014r.
Tytuł rys. SZALOWANIE WYKOPU, ROZWIĄZANIE KOLIZJI		Rewizja 00
Inwestor GMINA ANDRESPOL		Skala —
Projektował: tech. Henryk Gędek GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inż.	Podpis:	Nr rys. 39
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Szokalski LOD/1346/POOS/10	Podpis:	