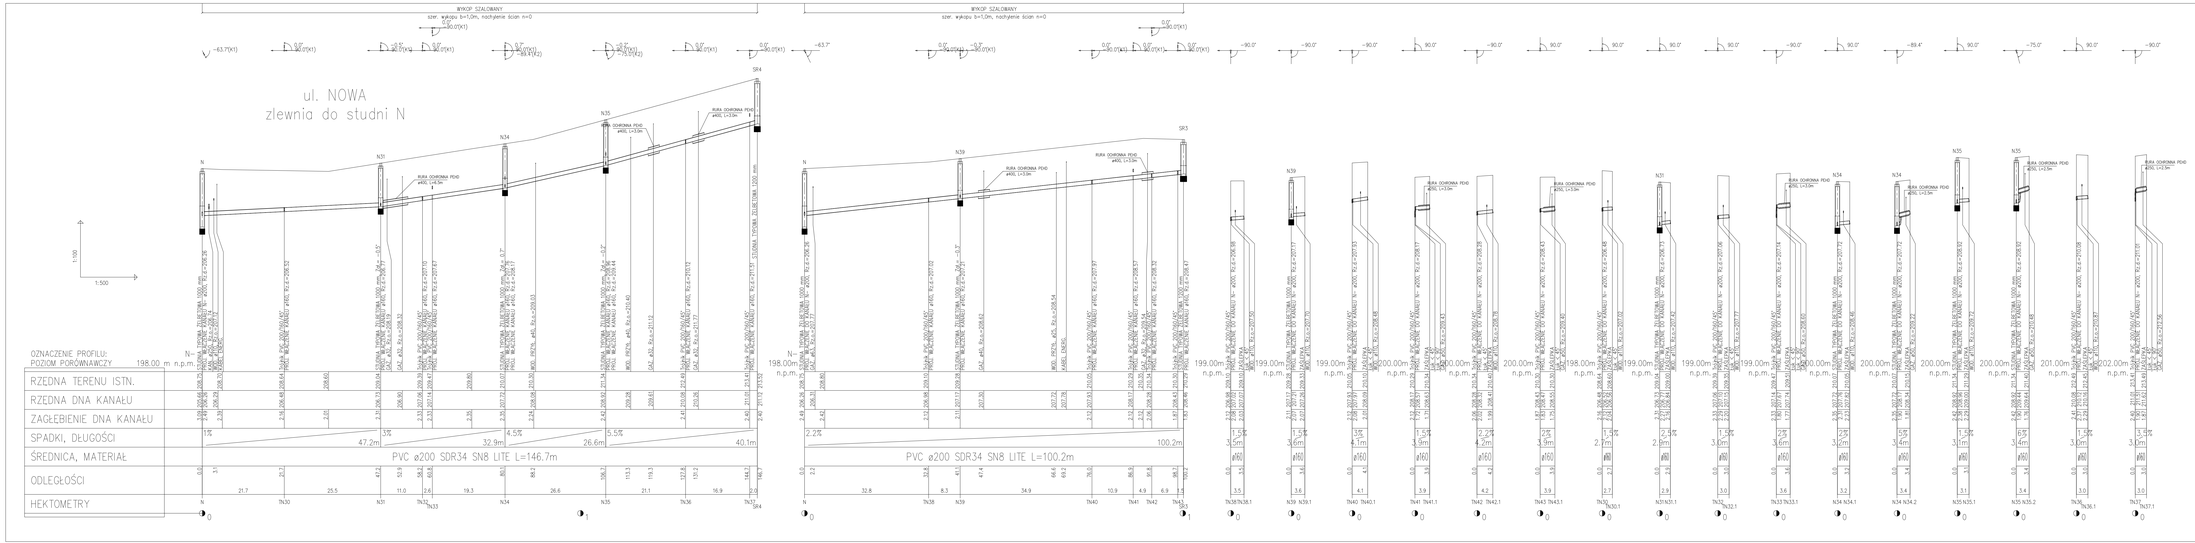

UWAGA !!!

W miejscach skrzyżowań prof. kanalizacji sanitarnej z kablami telek., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować: rurę ochronną dwudzielną Ø 110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę ochronną dwudzielną Ø 160 PVC, L=3m.

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H.T.D. Gędek s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70		Faza P.B.-W.
Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIŚC. JUSTYNÓW		Data III.2014r.
Tytuł rys. PROFIL PODŁUŻNY SIECI K.S. UL. NOWA		Rewizja 00
Inwestor GMINA ANDRESPOL		Skala 1:100/500
Projektował: tech. Henryk Gędek GP.IV.7342/58/94 w spec. instal-inż.	Podpis:	Nr rys. PP-IS-7 4/6
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Szokalski LOD/1346/POOS/10	Podpis:	