
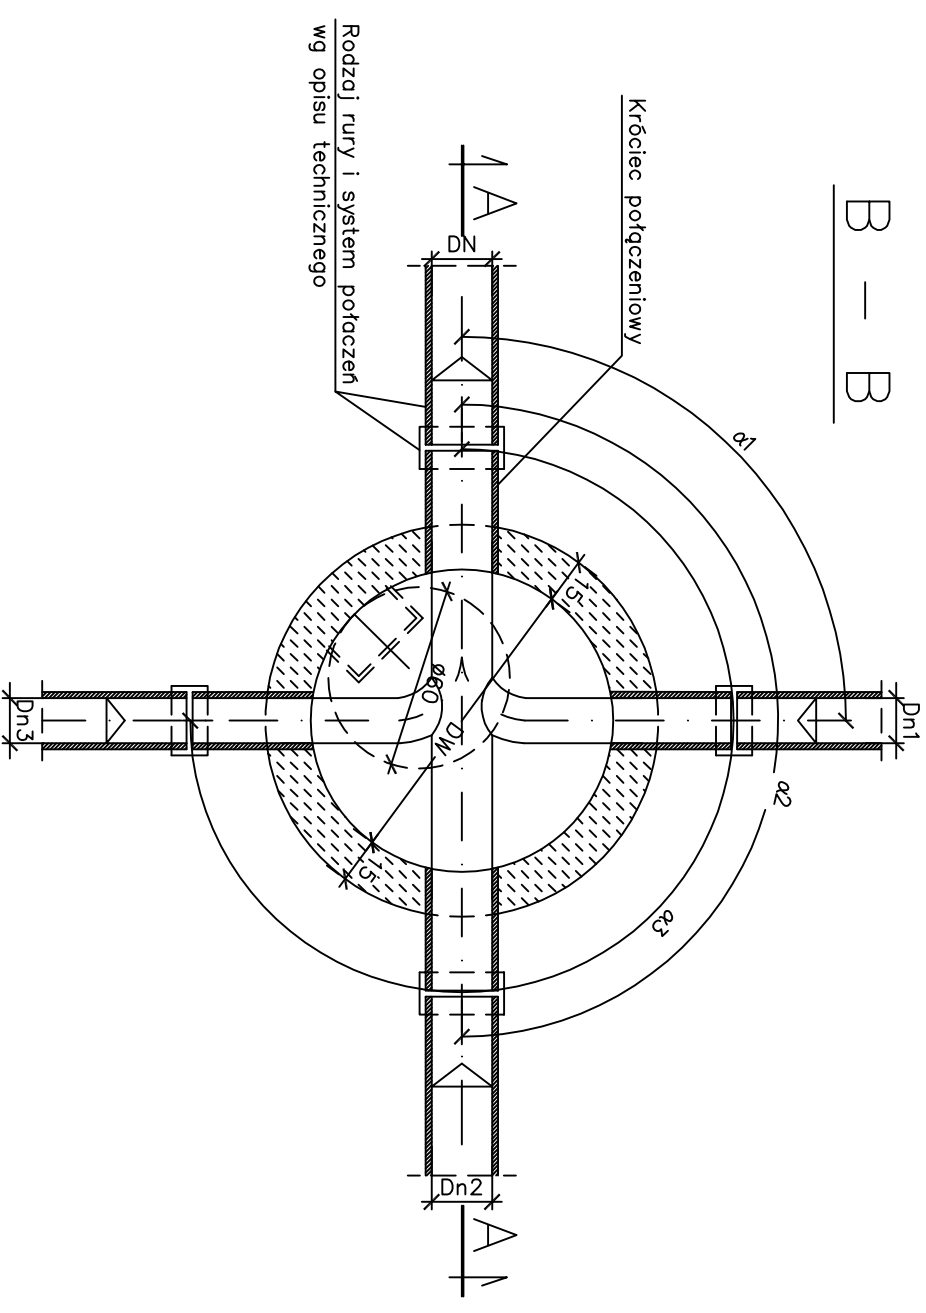


CHARAKTERYSTYKA STUDNI POŁĄCZENIOWEJ I PRZEPŁYWOWEJ

1:25

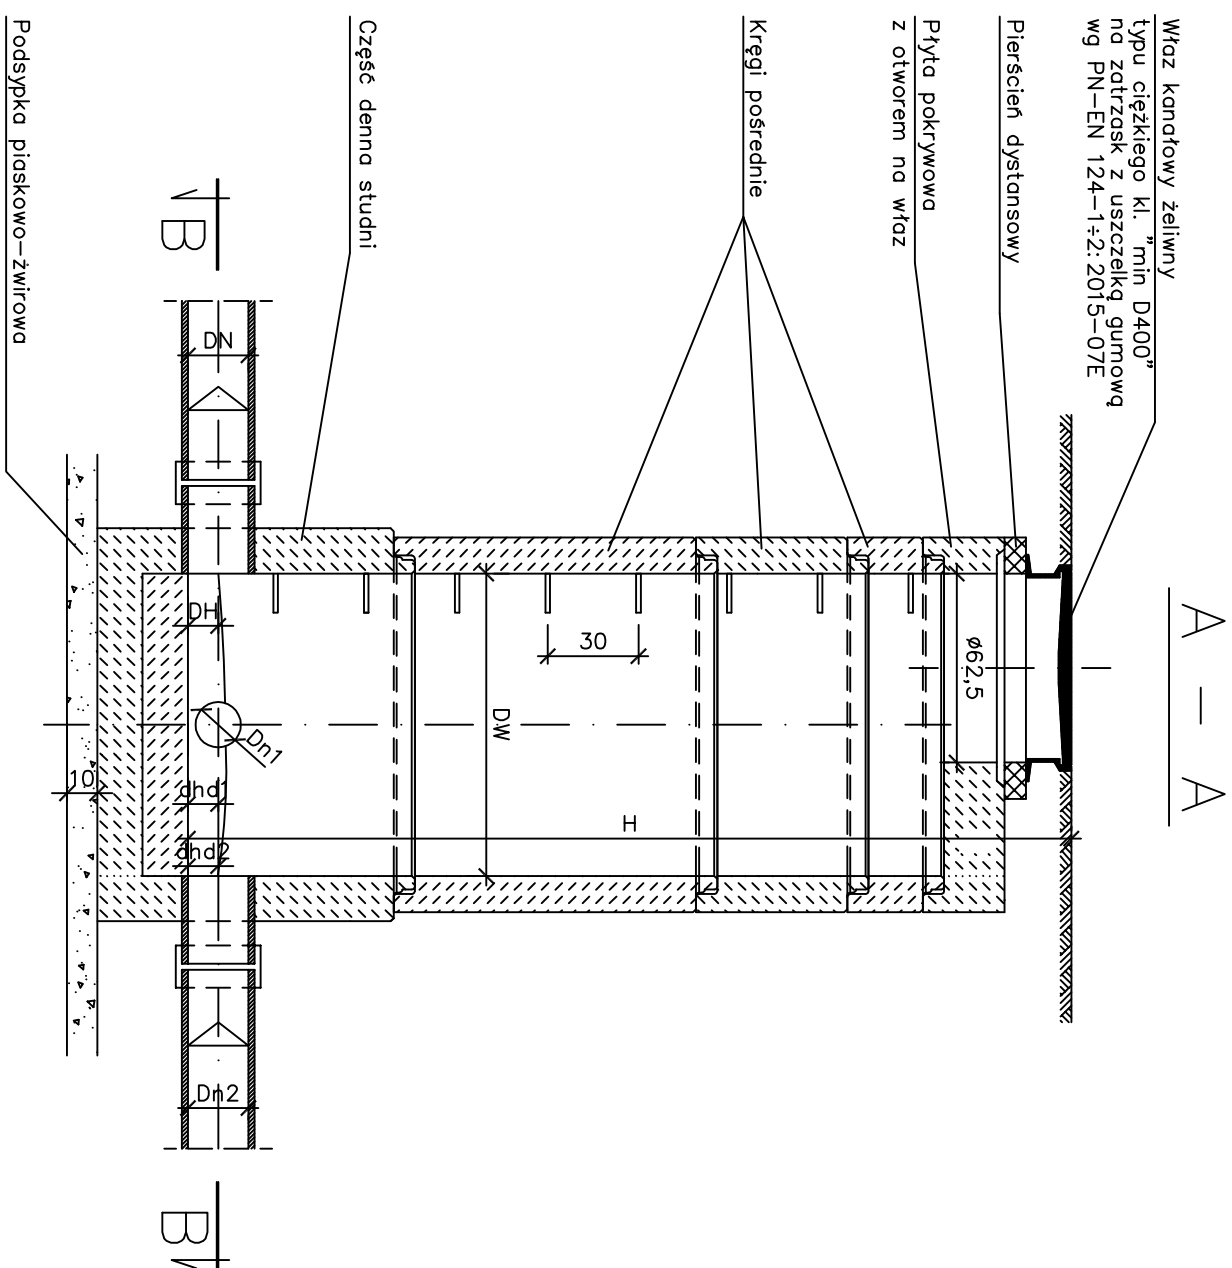

Inwestor: Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95 - 020 Andrespol			
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszew, Gmina Andrespol			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Konrad Wira	03.2016	EKO-KOMPLEKS ul. Guzewska 14 95-030 Rzgów tel. 042 227 87 86 042 227 88 78
	upr. nr LOD/2346.PW.OSI/4; Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych		
Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Kasprzyk	03.2016	
Asystent projektanta:	inż. Michał Radwanski	03.2016	
Skala: 1:25	STUDNIUM REWIZYJNA PRZEPEŁYWOWA I POŁĄCZENIOWA DN1000		
Branża: Sanitarna		Stadium: PW	Rys. nr 7