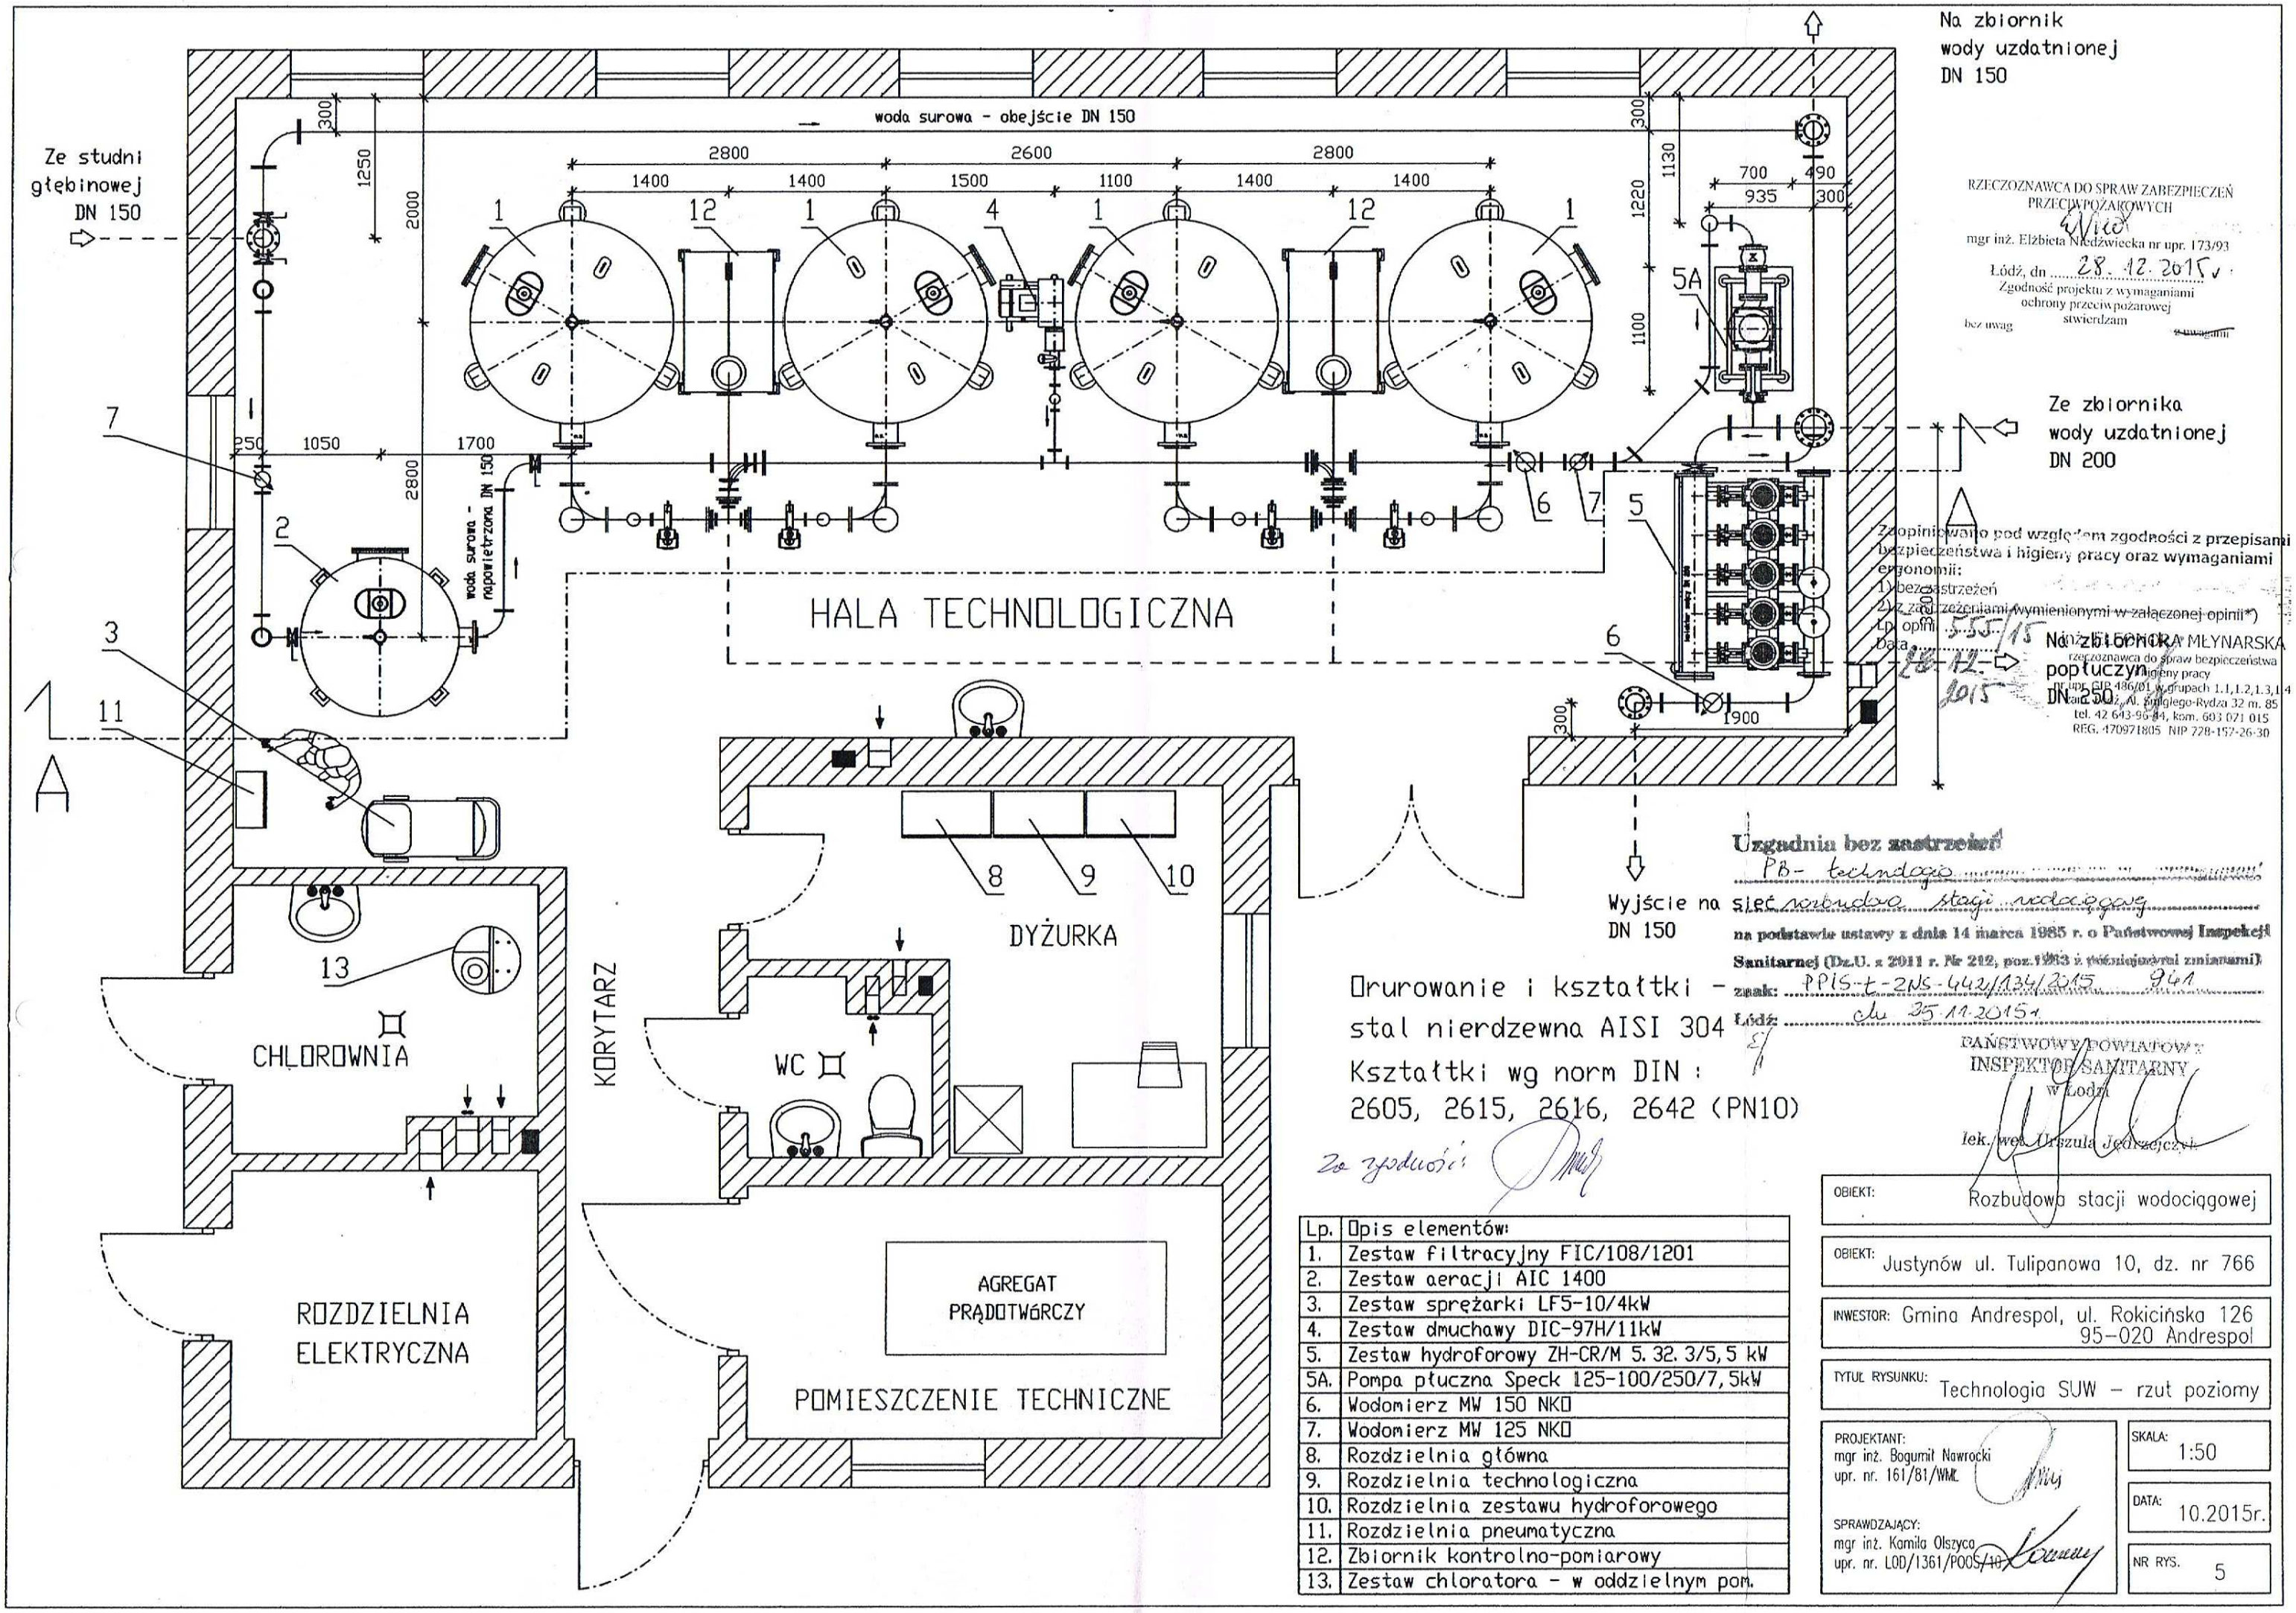

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Elżbieta Niedźwiecka nr upr. 173/93
Łódź, dn 28.12.2015
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii*)
Lp. opinii 555/15
Data 28-12-2015

Inż. ELEONORA MŁYNARSKA
rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 486/01 w grupach 1.1,1.2,1.3,1.4
Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 32 m. 85
tel. 42 643-96-84, kom. 603 071 015
REG. 470971805 NIP 728-157-26-30

Uzgadnia bez zastrzeżeń
PB- technologia
na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami)
znak: PPIS-t-ZNS-442/134/2015 941
Łódź: dn 25.11.2015 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Łodzi
lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

Orurowanie i kształtki - stal nierdzewna AISI 304
Kształtki wg norm DIN : 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10)

Za zgodność:

Lp.	Opis elementów:
1.	Zestaw filtracyjny FIC/108/1201
2.	Zestaw aeracji AIC 1400
3.	Zestaw sprężarki LF5-10/4kW
4.	Zestaw dmuchawy DIC-97H/11kW
5.	Zestaw hydroforowy ZH-CR/M 5.32.3/5,5 kW
5A.	Pompa płuczna Speck 125-100/250/7,5kW
6.	Wodomierz MW 150 NKO
7.	Wodomierz MW 125 NKO
8.	Rozdzielnia główna
9.	Rozdzielnia technologiczna
10.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
11.	Rozdzielnia pneumatyczna
12.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy
13.	Zestaw chloratora - w oddzielnym pom.

OBIEKT: Rozbudowa stacji wodociągowej

OBIEKT: Justynów ul. Tulipanowa 10, dz. nr 766

INWESTOR: Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol

TYTUŁ RYSUNKU: Technologia SUW - rzut poziomy

PROJEKTANT: mgr inż. Bogumił Nawrocki upr. nr. 161/81/WML

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Kamila Olszyca upr. nr. LOD/1361/POOS/10

SKALA: 1:50

DATA: 10.2015r.

NR RYS. 5